

استفاده از محلول لومینول برای شناسایی خون شستشو شده و انجام DNA Typing

سعید زندیه * - دکتر مرجان صباغیان ** - دکتر مجتبی سعادتی ***

* کارشناس ارشد بیولوژی مولکولی، مرکز تشخیص هویت تهران بزرگ آزمایشگاه جنایی

** دکترای بیوشیمی، مرکز تحقیقات بیوشیمی و فیزیک دانشگاه تهران

*** دکترای میکروب شناسی، استادیار دانشگاه امام حسین (ع)، دانشکده علوم و فنون، پژوهشکده زیست شناسی

خلاصه

زمینه و هدف: شناسایی و جداسازی لکه‌های خون در صحنه‌های جرم بسیار مهم می‌باشد، زیرا در آزمایش‌های سروولوژی و DNA می‌توان از خون‌های به جا مانده استفاده نمود. در بسیاری از موارد صحنه جرم شسته شده و آثار خون تمیز می‌گردد و تشخیص این لکه‌ها با چشم غیرمسلح امکان‌پذیر نمی‌باشد. در روش ارایه شده با استفاده از محلول شیمیایی جدید که دارای پایه لومینول است، می‌توان آثار باقی‌مانده خون را با حساسیت و دقت زیاد شناسایی نمود.

روش بردوسی: ابتدا محلول لومینول تهیه گردید. با تغییر شرایط و استفاده از مواد شیمیایی مختلف میزان حساسیت محلول بهینه‌سازی شد و سپس با نسبت‌ها و وقت‌های مختلف خون آزمایش انجام شده و با اضافه نمودن محلول لومینول به وقت‌های مختلف خون، شدت نور با استفاده از دستگاه لومینومتر اندازه‌گیری گردید. همچنین تأثیر محلول در سطوح مختلف و شرایط نوری متفاوت بررسی شد و سرانجام نمونه خون‌ها جهت پروفایل DNA مورد استفاده قرار گرفت.

یافته‌ها: با استفاده از محلول جدید لومینول و مقایسه آن با محلول قدیمی علاوه بر حساسیت بسیار زیاد به خون در سطوح مختلف محلول لومینول تاریق 10^{-3} دارای حساسیت می‌باشد، همچنین عدم نیاز به محیط کاملاً تاریک و امکان تهیه عکس، فیلم بدون آسیب DNA، پروفایل از نمونه‌های نامریبی نیز از مزایای این روش می‌باشد.

نتیجه‌گیری: اثبات وجود خون در یک صحنه جنایی اعم از قتل، سرقت و آلات جرم از قبیل چاقو که به دلیل شسته شدن آثار خونی بر روی آن قرار ندارد و انجام آزمایشات ژنتیکی در سیر تکمیل پرونده و کمک به مقامات قضایی و انتظامی قضایی و انتظامی سیار مؤثر است، یکی از وظایف تیم بررسی صحنه‌های جرم کشف این گونه آثار است در حال حاضر با استفاده از نور فرابنفش (UV) اقدام به بررسی صحنه جرم می‌شود که در بسیاری از موارد کارآئی مناسبی ندارد، لذا در این تحقیق سعی شد علاوه بر آنالیز لکه‌ها موارد مثبت کاذب مورد تمایز قرار گرد و با انجام DNA Typing این روش قدرتمندی جهت کشف جرم در اختیار کارآگاهان و قضات محترم باشد، از مزایای محلول جدید لومینول می‌توان به استفاده آسان، آماده‌سازی راحت و همچنین وجود کمترین خطر برای سلامتی کاربر و عدم تاثیر بر روی ماده ژنتیکی اشاره کرد.

وازگان کلیدی: خون نامریبی، محلول لومینول، صحنه‌های جنایی، بررسی ماده ژنتیکی

تأیید مقاله: ۱۳۸۷/۹/۲۳

وصول مقاله: ۱۳۸۷/۲/۲۵

نویسنده پاسخگو: خیابان وحدت اسلامی، مرکز تشخیص هویت تهران بزرگ، آزمایشگاه بیولوژی جنایی Saeed_biology@yahoo.com

مقدمه

بسیاری از صحنه‌های جنایت معمولاً رد خون از روی زمین و دیوارها و نیز بر روی البسه و آلت قاتله شستشو شده و محیط تمیز گردیده است.

وجود لکه‌های خون در هر نقطه از صحنه‌های جرم می‌تواند در بازسازی صحنه جرم مفید باشد (۱). با بررسی ژنتیکی و تعیین پروفایل لکه‌های خون موجود در این صحنه‌ها می‌توان نسبت به شناسایی قاتل و یا ضاربی که مجرروح شده اقدام نمایند لذا بر این اساس نیز آزمایش‌های

شده درون لوله‌های کوت ریخته و با افزودن محلول جدید لومینول، شدت نور برای مدت ۱۰ دقیقه توسط دستگاه لومینومتر اندازه‌گیری شد.

متعددی طراحی شده که در اکثر روش‌های، شناسایی خون بر پایه واکنش با هموگلوبین و مشتقات آن و یا جدا سازی پروتئین‌ها می‌باشد. این روش‌ها که با استفاده از مواد شیمیایی انجام می‌شود علاوه بر اثرات مخبری که روی ماده ژنتیکی داشته، با آسیب به DNA مانع از DNA Typing می‌گردد (۲). می‌توانند اثرات زیان‌آوری بر سلامت تکنسین صحته حرم داشته باشند. از جمله این مواد: بندزدین و ارتقتوولوپید را می‌توان نام برد که دارای خواص کارسینوژنی هستند (۳). برای کار با این مواد نیاز به شرایط ویژه حفاظتی بوده و بطور محدود در آزمایشگاه قابل استفاده است (۴).

DNA Typing
برای این منظور ۵ میکرولیتر خون کامل بدون مواد ضد انعقادی بر روی کاغذ صافی ریخته شد و پس از خشک شدن محلول جدید لومینول بر روی آن اسپری گردید، پس از رؤیت نور ساطع شده از آن عکس و فیلم تهیه شد و جهت تخلیص DNA نمونه‌ها، با روش فنل کلروفرم اقدام گردید. تکثیر در جایگاه‌های استاندارد ژنی، توسط دستگاه EBI ۳۱۳۰۰ و با استفاده از کیت Amp/STR Identifier در ۱۶ جایگاه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بدست آمده توسط نرم افزار Gene Mapper تجزیه و تحلیل شد.

بهینه سازی مواد موجود در محلول جدید
پربورات و هیدروژن پراکسید به عنوان مواد اکسیدکننده استفاده گردید، از آنجا که این مواد پایدار نبوده لذا برای هر بار آزمایش محلول تازه تهیه و از آن استفاده شد. جهت ایجاد حداکثر شدت نور در محدوده pH ۱۰/۵ تا ۱۳ اقدام گردید که بستگی به ماده قلیاً و ماده اکسیدکننده داشت. محیط قلیایی با استفاده از کربنات و نیز نمک‌های سدیم یا پتاسیم و یا یک باز قوی همچون سدیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکسید تهیه گردید و pH آن به گونه‌ای تنظیم شد، که امکان DNA Typing در مورد لکه‌های شناسایی شده توسط ماده لومینسانس داشته باشد به همین دلیل pH محلول مورداستفاده در محدوده ۱۱/۵ تنظیم شد. برای تنظیم غلظت مناسب لومینول و هیدروژن پراکسید آزمایش‌های متعددی انجام گرفت، تا غلظت ۲۵ میلی مولار از NaOH و محدوده‌ای از غلظت‌های ۱-۱۰ میلی مولار لومینول و ۱۰۰-۵ میلی مولار پراکسید هیدروژن به عنوان غلظت مطلوب انتخاب گردید.

طریقه کاربرد محلول لومینسانس
پودر محلول جدید لومینول (اکسیدکننده- قلیاً و لومینول) در ۱۲۵ میلی لیتر آب دیونیزه حل گردید سپس داخل یک ظرف اسپری ریخته شد و از فاصله ۵۰ سانتی متری بر روی ناحیه‌ای که قبل‌آغازته به خون بوده و بعد آثار آن شستشو شده بود اسپری گردید. به منظور دقت در آزمایش از دو کنترل شامل کنترل مثبت (که شامل سه رقت از خون بصورت $\frac{1}{100}$ ، $\frac{1}{1000}$ و $\frac{1}{10000}$) و کنترل منفی (یک کاغذ صافی بدون هیچ گونه ماده بیولوژیکی) استفاده شد.

برای شناسایی حجم‌های بسیار جزیی خون بوسیله محلول جدید و استفاده از آن در بررسی ژنتیکی DNA Typing نسبت به تهیه رقت‌های 10^{-1} ، 10^{-2} ، تا 10^{-8} از خون اقدام گردید و در حجم‌های ۰/۱، ۰/۵، ۰/۱۰، ۰/۲۵ و ۰/۵ میکرولیتر بر روی کاغذ صافی ریخته شد و


خواص کیمولومینسانس لومینول (aminophthalhydrazine-3) برای اولین بار در سال ۱۹۲۸ میلادی گزارش شده است (۵). وجود محیط مایع با سیستم اکسیداسیون و شرایط قلیایی، برای تهیه محلول مورد نیاز است و انتقال یون‌های مثبت فلزات، همچنین لیگاندهای آزاد یا ترکیب شده با مواد معدنی می‌تواند اکسیداسیون لومینول را کاتالیز نماید (۶). در این میان هموگلوبین که وظیفه انتقال اکسیژن از ریه به سلول‌ها را بر عهده دارد حاوی آهن است که این آهن (Fe⁺⁺) توانایی کاتالیزوری برای لومینول در حضور اکسیدکننده را دارد می‌باشد (۷). پایداری انجام آزمایش بستگی به تهیه یک محیط اکسیدکننده و نیز تنظیم دقیق pH دارد که باید با دقت و حساسیت زیادی انجام شود. در حال حاضر دو فرمول برای تهیه محلول لومینول وجود دارد که لومینول I توسط Gradsky و لومینول II توسط Weber (۸) معرفی شده است. در مطالعات Walter Sprech نشان داده شده که مواد موجود در این محلول‌ها به DNA آسیب می‌رساند (۹)، این در حالی است که Rutty گزارش نموده که شدت و زمان درخشش آن نیز بسیار کم می‌باشد (۱۰، ۱۱).

روش بررسی

3-aminocephalhydrazine کربنات، پتاسیم کربنات، سدیم هیدروکسید، پتاسیم هیدروکسید و سدیم پربورات از شرکت مرک تهیه گردید.

ابزار اندازه گیری شدت کیمولومینسانس
جهت اندازه گیری شدت کیمولومینسانس از دستگاه لومینومتر مرکز تحقیقات بیوشیمی و فیزیک دانشگاه تهران استفاده شد. به منظور انجام آزمایش، ۹۰ میکرولیتر محلول لومینول (ماده اکسیدکننده، قلیاً و لومینول) به ۱۰۰ میکرولیتر خون کامل اضافه شد و در محدوده ۴۰۰ تا ۸۰۰ نانومتر شدت نور اندازه گیری گردید.

به منظور بررسی محلول جدید که دارای حساسیت بیشتری در مقایسه با روش قبل بوده و نسبت به تهیه رقت‌های در محدوده $\frac{1}{5}$ تا $\frac{1}{1000}$ اقدام گردید. بدین منظور سوسیانسیون خون در محلول ایزوتوپیک تهیه شد و سپس 0.3% میکرولیتر از خون رفیق

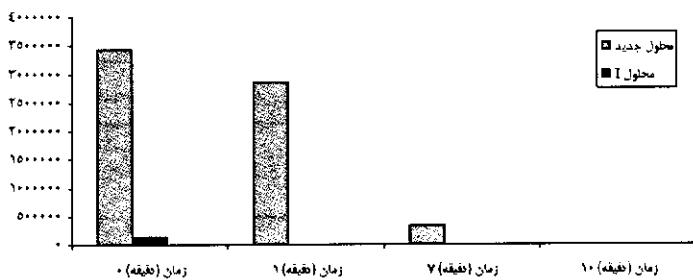

نمودار ۱- مقایسه شدت نور اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد محلول I (محلول لومینول با فرمول قدیمی) در زمانهای مختلف دارای شدت نور کمتری نسبت به محلول جدید لومینول می‌باشد

۵۰ میلی‌مولار هیدروژن پراکسید و pH محلول بر روی ۱۱ تنظیم شد و در زمانهای مختلف شدت نور اندازه‌گیری گردید (نمودار ۱).

واکنش‌های مثبت کاذب

مواد سفیدکننده شیمیابی باعث ایجاد واکنش مثبت با محلول لومینول شد که شدت نور تولید شده برای هر کدام متفاوت و با چشم غیر مسلح به راحتی اختلاف آن با لکه‌های خون قابل تشخیص بود. در مورد مواد سفیدکننده، نور آن برای مدت کوتاهی ظاهر و فوراً ناپدید شد در حالی که در مورد لکه‌های خون نور برای مدت بیشتری دارای ماندگاری بود. پس از مخلوط کردن نسبت‌های مختلف ماده سفید کننده و خون (جدول ۲) نور ساطع شده از شدت بیشتری نسبت به خون کامل برخوردار بود، همانند واکنش با مواد سفید کننده ولی مدت زمان واکنش مانند اثر ترکیبات سفید کننده کوتاه نبود و مدت زمان رویت مانند خون طولانی بود.

مقایسه محلول جدید با محلول لومینول I

شدت نور در زمان ۰، بلا فاصله بعد از اسپری کردن محلول جدید ۳۴۴۶۰۰ au و برای محلول I آن ۱۴۲۵۰۰ au نتیجه نشان داد که بعد از گذشت مدت زمان یک دقیقه، شدت نور برای محلول I نزدیک صفر بود در حالی که با محلول جدید، شدت نور ۸۳٪ شدت نور در زمان t۰ و بعد از گذشت ۷ دقیقه هنوز ۱۰٪ شدت اولیه مشاهده شد. بعد از ۱۰ دقیقه ۱٪ شدت نور قابل تشخیص بود (au). ۳۱۰۰٪ نسبت نور با رقت خون رابطه مستقیم دارد و تارقت

مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق نگهداری گردید تا ورقه‌های کاغذ صافی کاملاً خشک شوند، سپس توسط محلول جدید لومینول لکه‌ها شناسایی و نقاط نورانی از روی کاغذ صافی بریده و از آنها جهت انجام DNA Typing استفاده شد.

به منظور شناسایی لکه‌های خون و انجام آزمایش بر روی سطوح مختلف، آنها به دو بخش جاذب رطوبت شامل کاغذ دیواری، انواع کاغذ، چوب، آستر البسه‌های مختلف، اسکناس، انواع پشم، قالی و انواع موکت و مواد غیر جاذب شامل چوب پنبه، انواع نوله پولیکا، انواع مختلف پلاستیک، بطری شیشه‌ای، انواع برگ گیاهان، کاغذ روغنی، روی فلزات رنگ شده، فلز زنگ زده، خرد سنگ تقسیم شدند. همچنین بر روی مواد دارای خلل و فرج مانند: پوشش سفالی، شکر و پوسته صدف خون با رقت‌های مختلف ریخته شد و در دمای اتاق به مدت ۲۴ ساعت نگهداری گردید و سپس توسط محلول لومینول آزمایش انجام گرفت. سطوح مورد آزمایش به دو قسمت تقسیم شدند و بر روی یک قسمت از آن با ۲۰ میکرومتر از رقت‌های مختلف خون آلوده گردید (کنترل مثبت) و بر روی قسمت دوم هیچ خونی ریخته نشد (کنترل منفی). پس از انجام آزمایش از موارد مثبت ضمن تعییه عکس توسط سواب از روی سطوح نمونه برداری شد و از آنها جهت انجام تست رنگی استفاده گردید.

یافته‌ها


در این تحقیق نسبت به تولید حداکثر نور با استفاده از تأثیر مواد قلیاً و اکسیدکننده مختلف اقدام گردید. همانطور که در جدول شماره یک نشان داده شده، NaOH با بیشترین شدت نور (۳۹۷۰۰) و K₂CO₃ با کمترین شدت نور (۲۶۴۲۰) مشخص گردید. آزمایش با این مواد شان می‌دهد که سایر مواد نیز با قیایی کردن محیط می‌توانند سبب ایجاد نور شوند ولی سدیم هیدروکسید با غلظت یکسان نسبت به دیگر مواد بیشترین شدت نور را تولید نمود. حداکثر نور اندازه‌گیری شده با غلظت ۵ میلی‌مولار از هیدروژن پراکسید و غلظت ۱۰ میلی‌مولار از لومینول مشاهده شد که با افزایش غلظت لومینول از ۵ میلی‌مولار به ۱۰ میلی‌مولار تنها باعث افزایش ۸٪ شدت نور گردید، که در آخر غلظت بهینه برای انجام واکنش به این صورت معین شد: ۲۵ میلی‌مولار NaOH، ۵ میلی‌مولار لومینول و ۲۵ میلی‌مولار NaOH، ۵ میلی‌مولار لومینول و ۱۰ میلی‌مولار از هیدروکسید سدیم.

جدول ۱- اندازه‌گیری شدت نور توسط دستگاه لومینومتر با مواد قلیایی مختلف روی لکه‌های خون - بیشترین شدت نور ساطع شده با رقت ۲۵ میلی‌مولار مربوط به هیدروکسید سدیم می‌باشد-

مواد قلیایی	Shdt نور (au)	PH
NaOH 25mM	۱۱	۳۹۷۰۰
KOH 25mM	۱۱	۳۴۴۰۰
Na ₂ CO ₃ 0.47mM	۱۱	۳۰۹۳۰
K ₂ CO ₃ 0.47mM	۱۱	۲۶۴۲۰

جدول ۲- رقت های مختلف خون در نسبت های متفاوت با مواد سفید کننده که توسط دستگاه لومینومتر قابل اندازه گیری بوده است.

% / ۴۸			% ۹/۶			درصد سفید کننده شیمیابی (Bleach)
۱/۳	۱/۲	۱/۱	۱/۳	۱/۲	۱/۱	نسبت خون به مواد سفید کننده شیمیابی

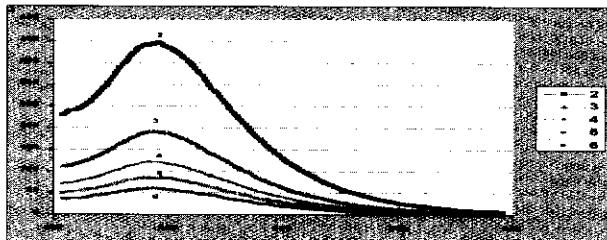


نمودار ۲- اندازه گیری شدت نور، در طول موج ۶۰۰ نا تا ۴۰۰ نا با خون دارای رقت 10^{-6} در ثانیه های ۲۰، ۴۱، ۶۰، ۱۰۰ توسط دستگاه لومینومتر. پیک شماره ۲ ثانیه ۲۰، پیک شماره ۳ ثانیه ۴۰، پیک شماره ۴ ثانیه ۶۰، پیک شماره ۵ ثانیه ۸۰ و پیک شماره ۶ ثانیه ۱۰۰ که در طول موج ۴۰۰ نانومتر حتی بعد از گذشت یک دقیقه نور ساطع شده قابل اندازه گیری می باشد.

^۴ ۱ شدت نور در حدود ۱۷۳۰ au قابل اندازه گیری بود. محلول جدید قادر به تشخیص لکه های خون با رقت بالاتر از 10^{-6} نیز امکان پذیر می باشد (نمودار ۱).


جهت تعیین هویت با استفاده از روش های ژنتیکی اقدام به پروفایلینگ در جایگاه های STR شد و با بررسی محصول تولید شده و پیک های مربوط به آن استباط شد که مواد موجود در محلول جدید مهار کننده واکنش PCR نبوده و ارتفاع تمامی پیک ها در جایگاه های STR در حد مطلوب بود. این در حالی است که محلول لومینول جدید هیچ گونه اثر مختربی بر روی ماده ژنتیکی نداشت و با استفاده از آن می توان پس از جمع آوری نمونه ها، نسبت به DNA Typing اقدام نمود (جدول ۳ و تصاویر ۱-۴).

جدول ۳- بررسی محصول PCR برای جایگاه های STR توسط دستگاه الکترو فتو گرام

فایل نمونه	نام نمونه	پبل	نشانگر	Dye	آل ۱	آل ۲
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D8S1179	B	۱۵	۱۴
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D21S11	B	۳۰	۲۸
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D7S820	B	۱۲	۱۲
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	CSF1PO	B	۱۱	۱۰
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D2S1338	G	۱۸	۱۷
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D16S539	G	۱۱	۹
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D13S317	G	۱۲	۱۰
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	TH01	G	۳/۹	۸
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D18S51	Y	۱۶	۱۲
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	TPOX	Y	۱۱	۱۱
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	VWA	Y	۱۹	۱۷
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D19S433	Y	۱۴	۱۴
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D3S1358	G	۱۶	۱۴
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	AMEL	R	Y	X
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	D5S818	R	۱۱	۱۰
fas.90-5.30-86	۹۰	Identifier_V1	FGA	R	۱۳	۲۰

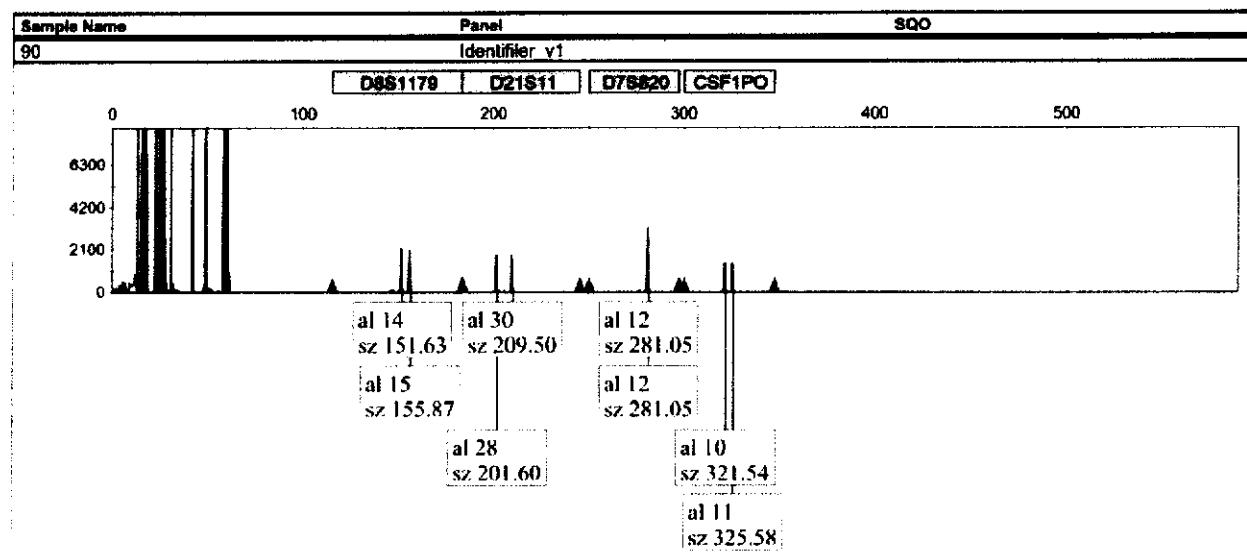

تصویر ۱- بررسی در جایگاه‌های D8S1179 , D21S11 , D7S820 , CSF1PO

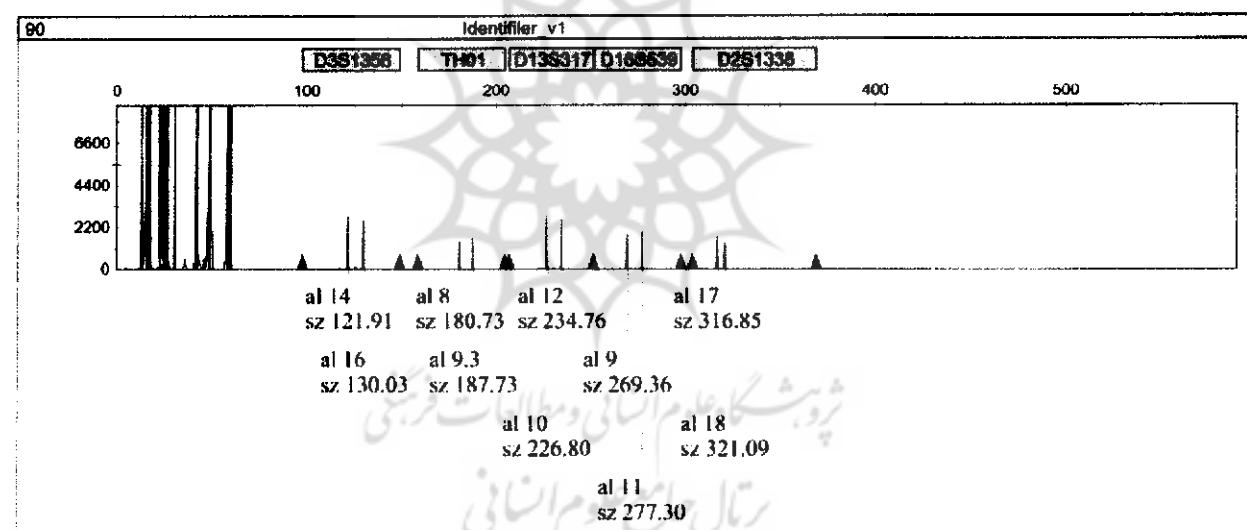


تصویر ۲- بررسی در جایگاه‌های D3S1358 , TH01 , D13S317 , D16S539 , D2S1338


فوری در صحنه جرم با اهداف غربالگری طراحی شده‌اند و نباید بجای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی و آزمون‌های تأییدی به کار روند (۱۳). تست‌های شیمیایی برای شناسایی مقادیر جزئی خون یا مشتقات شبیه خون بکار می‌روند، عنصر آهن در هموگلوبین خون عموماً در حالت احیا می‌باشد و تست‌های احتمالی، جهت شناسایی مولکول آهن احیا شده در یک واکنش اکسایش - کاهش طراحی شده‌اند، که در این گونه واکنش‌ها معرف بی‌رنگ به محلول رنگی تبدیل می‌شود. اما با معرف لومینوئل، به جای آنکه یک رنگ بصری تشکیل شود، جواب مثبت توسط فلورسانس و نور ساطع شده نمایان می‌گردد.

بحث

انجام آزمایش در صحنه جرم (تست‌های فوری) با استفاده از معرف‌های شیمیایی اغلب کمک‌های با ارزشی را به بردازش صحنه جرم و بررسی آزمایشگاهی ارایه می‌دهد. جهت مؤثر و مفید بودن کارآیی این معرف‌ها در صحنه باید بتوان آنها را به راحتی در محیط‌های غیر آزمایشگاهی، بدون نیاز به تجهیزات خاص استفاده کرد و تا حد امکان هم باید حساسیت زیادی داشته باشند و مقادیر بسیار کمی از آنها را در طی آزمایش به نمونه افزود. باید توجه داشت که تست‌های

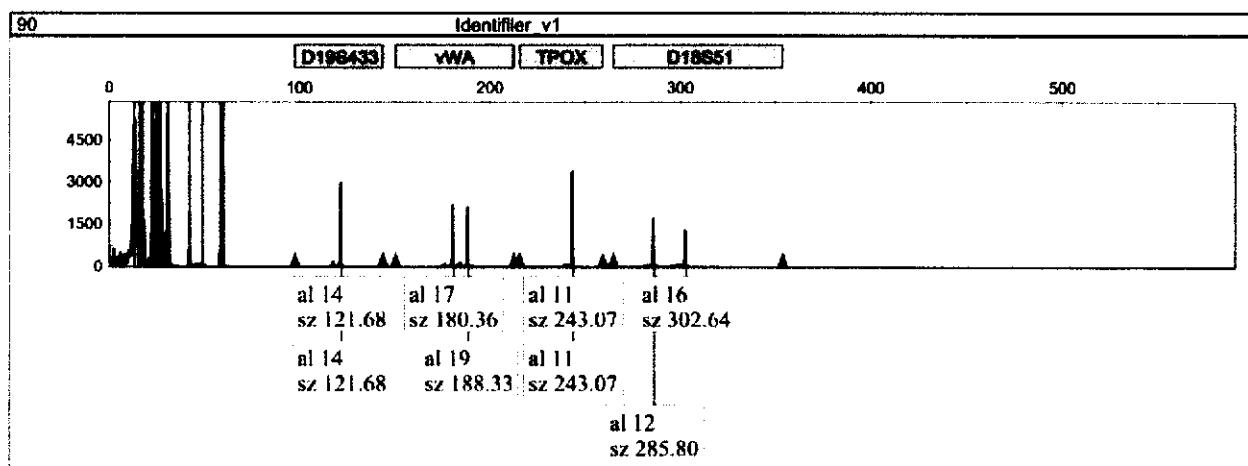

تصویر ۳ - بررسی در جایگاه‌های D19S433 ,VWA ,TPOX , D18S51

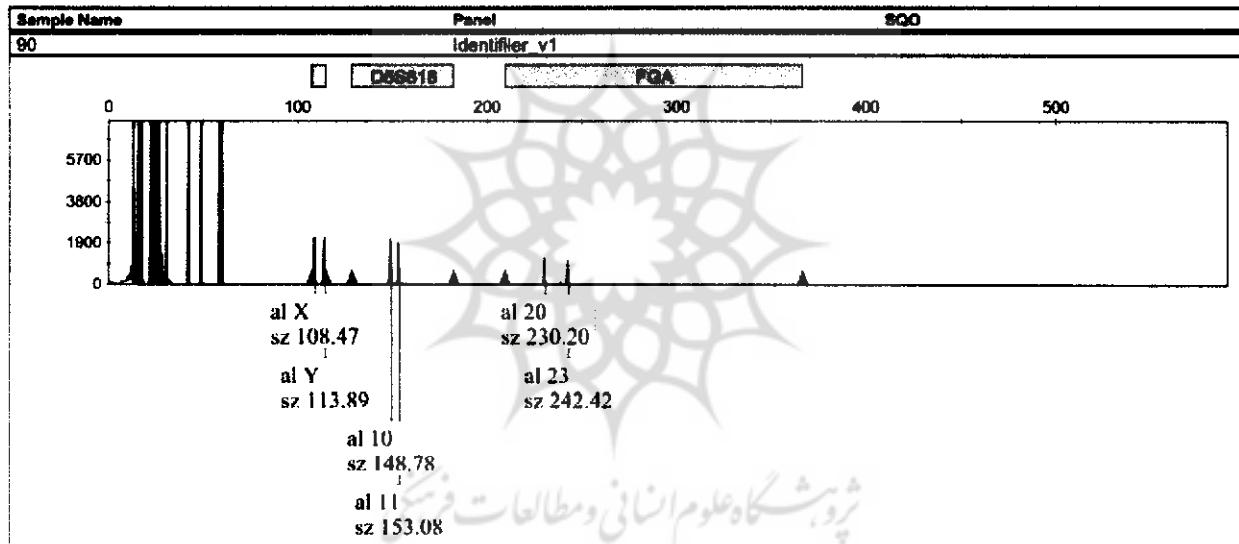

تصویر ۴ - بررسی در جایگاه‌های D5S818 , FGA , AMEL

که نسبت به فرمول‌های قدیمی دارای مزایای متعددی می‌باشد، در فرمول قدیمی نومینول و نیز سایر تست‌های شناسایی سریع خون، واکنش‌های مثبت کاذب وجود دارد (۱۵)، برخی از پاک‌کننده‌های خانگی حاوی عامل‌های اکسیدکننده قوی می‌باشند، به علاوه حضور پراکسیداز گیاهی، جواب مثبت کاذب خواهد داد. بعضی از میوه‌ها و سبزی‌ها دارای مقدار کافی پراکسیداز می‌باشند (۱۶)، که به این تست‌ها جواب مثبت می‌دهند، بطور مثال: سیب، ترب کوهی، گل کلم و غیره. اما در فرمول جدید (محلول جدید) این مشکل رفع گردیده و با توجه به شدت و مدت زمان رؤیت نور ساطع شده، مثبت کاذب قابل تشخیص می‌باشد. این محلول در واکنش با خون دارای مدت زمان بیشتر بوده و نیز شدت نور آن با یک روند ثابت کاهش می‌باید.

لومینول (aminophthalazine-3) برای اولین بار در سال ۱۸۵۳ تولید شد و در واکنش‌های کیمیولومینسانس مورد استفاده قرار گرفت و نیز در سال ۱۹۲۸ واکنش آن با خون توسط Albrecht تجربه گردید، که در این واکنش آهن موجود در هموگلوبین با نومینول واکنش داده و تحریک می‌شود سپس الکترون‌ها در بازگشت از لایه بالاتر نور ساطع می‌نمایند. نور ایجاد شده در محدوده طول موج ۴۵۲-۴۴۱ نانومتر، نور آبی/اسفید، شبیه نور کرم شبتاب قابل رؤیت است، لومینول در این واکنش مانند یک Luciferase (آنزیمی که در سلول‌های برخی از موجودات زنده وجود دارد و سبب کاتالیز لوسيفرین می‌گردد) عمل می‌کند (۱۷).

در مطالعه اخیر، فرمول جدیدی از محلول نومینول ارایه شد،

با بهینه کردن شرایط در محلول جدید و افزایش حساسیت آن، تارقت $^{10^{-3}}$ خون واکنش می‌دهد که در صحفه‌های جرمی که آثار خون شستشو شده مفید خواهد بود (۱۸)، تست‌های شیمیابی دیگر به اجزای خون صدمه زده و در صورت استفاده از آن دیگر از نمونه خون برای انجام تست‌های سرولوزی و DNATyping نمی‌توان استفاده کرد (۱۹) در حالی که پس از استفاده از محلول جدید لومینول علاوه بر نمایان کردن لکه خون نامریبی، آزمایشات تعیین هویت قابل انجام خواهد بود (۲۰) و سبب مهار واکنش PCR نیز نمی‌گردد (۲۱). در حالی که استفاده از محلول قدیمی و تجاری لومینول به دلیل وجود برخی از مواد شیمیابی مانند پرپورات سدیم سبب تداخل در تخلیص ماده ژنتیکی شده و از طرفی حذف آنها جهت انجام واکنش PCR نیز بسیار سخت و هزینه‌بر می‌باشد ولی استفاده از محلول جدید علاوه بر حذف مواد شیمیابی تداخل کننده در تخلیص سرعت نمونه‌برداری نیز افزایش یافته و مواد مهار کننده واکنش PCR نیز حذف گردیده است.

که می‌توان از آن توسط دوربین عکاسی عکس تهیه نمود و به تاریکی مطلق نیز نیاز نمی‌باشد، اما در موارد مثبت کاذب نور در کسر ثانیه و باشدت زیاد رؤیت و سپس محو می‌شود.

نتیجه گیری

در آزمایشگاه‌های مراکز تشخیص هویت و پزشکی قانونی سراسر کشور از تست بنزدین استفاده می‌شود، این ترکیب در شکل احیا، بی‌رنگ و در شکل اکسایش و در حضور کاتالیزور (نظیر هم موجود در هموگلوبین) به رنگ سبز تیره در می‌آید (۱۶)، باید توجه داشت که بنزدین ترکیب سیلر خطرناک و سلطان‌زایی بوده و تنفس بخارات این ترکیب و تماس پوستی آن منجر به سرطان می‌گردد، (در سال ۱۹۷۴ انجمن بهداشت و ایمنی شغلی (OSHA) استفاده از این مواد و ساخت آن را منع نموده است)، ولی در فرمول جدید لومینول از موادی استفاده شده که خطر کمتری برای سلامتی افراد دارد (۱۷).

References

- Blum L, J Esperanca P, Rocquefelte S.A New high-performance reagent and procedure for latent bloodstain detection based on luminal chemiluminescence. Journal Canadian society of Forensic Sciences. 2006; 39(3): 81-100.
- Cox MA. Study of the sensitivity and specificity of four presumptive tests of blood. Journal of Forensic Sciences. 1991; 36 (5): 1503-11.
- Gill P. Role of short tandem repeat DNA in forensic casework in the UK - past present and future perspectives. Biotechniques. 2002; 32(2): 366-68.
- Manna DA, Montpetit S. A nouvel approach to obtaining reliable PCR results from luminol treated bloodstains. Journal of forensic Sciences. 2000; 40(4): 886-890.
- Laux DL. Luminol Chemical sheds new light on crime scenes. Law Enforcement Technology. 1991: 26-7.
- Hochmeister MN, Budowle B, Sparkes R, Rudin O, Gehrig C, Thali M, Schmidt L, et al. Validation studies of an immunochromatographie 1-step test for the forensic identification of human blood. Journal of forensic Sciences 1999; 44(3): 597-602.
- Budowle B, Leggitt JL, Defenbaugh DA, Keys KM. The presumptive reagent fluorescein for detection of dilute bloodstains and subsequent STR typing of recovered DNA. Journal of forensic Sciences. 2000; 45(5): 1090-92.
- Weber K. Die anwendung der chemiluminescenz des Luminols in der gerichtlichen medizin und toxicologie I. Der nachweis von blutspuren. Dtsch Z Gesamte Gerichtl Med. 1966; 57: 410-23.[(German)]
- Thompson WC, Taroni F, Aitken GG. How the probability of a false positive affects the value of DNA evidence. Journal of forensic Sciences. 2003; 48(1): 48-54.
- Hochmeister MN, Budowle B. Effects of presumptive test reagents on the ability to obtain restriction fragment length polymorphism (RFLP) patterns from human blood and semen stains. Journal of forensic Sciences. 1991; 36(3): 656-61.
- Gill P. Application of low copy number DNA profiling. Croatian Medical Journal. 2001 Jun, 42(3): 229-32.
- Rutty GN, Hopwood A, Tucker V. The effectiveness of protective clothing in the reduction of potential DNA contamination of the scene of crime. International journal Legal Medicine. 2003 Jun; 117(3): 170-4.
- Quickenden TI, Creamer JI. A study of common

- interferences with the forensic luminol test for blood. *Luminescence*, 2001; 16(4): 295 –98.
- 14- Chemiluminescence: Synthesis of Luminol: Available from URL: <http://cas.bellarmce.edu/chem117a/lab/luminol.htm>
- 15- James SH, Eckert, WG. Interpretation of Bloodstain Evidence at Crime Scenes, second ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2005: 155-160.
- 16- James SH. Scientific and Legal Applications of Bloodstain Pattern Interpretation, CRC Press, Boca Raton, FL, 2004: 50-40.
- 17- Quickenden TI, Copper, PD. Increasing the specificity of the forensic luminol test for blood. *Luminescence: Journal of biological and chemical luminescence*. 2001; 16(3): 251-53.
- 18- Patzelt D. History of forensic serology and molecular genetics in the sPHere of activity of the German Society for Forensic Medicine. *Forensic Science International*. 2004; 144: 185 – 91.
- 19- James SH, Kish PE, Sutton TP. Principle of bloodstain pattern analysis: theory and practice. CRC press Taylor & Francis Group. 2005: 358-360.
- 20- Marquette CA, Blum, LJ. Applications of the luminol chemiluminescent reaction in analytical chemistry. *Anal Bioanal Chem*. 2006; 3: 546-554.
- 21- Webb JL, Creamer JI, Quickenden, TI. A comparison of the presumptive luminol test for blood with four non-chemiluminescent forensic techniques. *Luminescence: Journal of biological and chemical luminescence*, 2006; 21(4): 214-20.

