



تعیین مشخصات مکانیکی بناهای تاریخی با استفاده از انجام آزمایش‌های نیمه‌مخرب (مطالعه موردی خانه‌های تاریخی نفیسی، سرخه‌ای و کلانترشهر تبریز)

ابراهیم امینی فر^۱؛ فرهاد آخوندی^۲؛ احد نژاد ابراهیمی^۳

^۱ کارشناسی ارشد استحکام‌بخشی بناهای تاریخی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

^۲ دکتری استحکام‌بخشی بناهای تاریخی، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

^۳ استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

چکیده

سالانه تعداد زیادی از آثار تاریخی در اثر رخدادهای لرزه‌ای تخریب می‌شوند. به منظور حفاظت از این آثار، ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای آن‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. شناخت مشخصات مکانیکی مصالح به کاررفته در بنا یکی از مهم‌ترین مراحل ارزیابی لرزه‌ای است که از طریق آزمایش‌های مخرب و نیمه‌مخرب تعیین می‌شود. با توجه به اینکه انجام آزمایش‌های مخرب روی بناهای تاریخی نوعی آسیب تلقی می‌شود، پژوهشگران ایتالیایی یک روش کیفی با عنوان شاخص کیفیت بنایی (MQI) به منظور تخمین مشخصات مکانیکی مصالح بنایی پیشنهاد داده‌اند. در این مقاله کاربرد روش مذکور برای تخمین مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته مصالح بنایی در خانه‌های تاریخی نفیسی، سرخه‌ای و کلانترشهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته و اعتبارسنجی نتایج حاصل از آن با نتایج آزمایش جک مسطح مقایسه شده است. بر اساس مقایسه نتایج به دست آمده، حداقل و حداکثر مقاومت فشاری حاصل از روش MQI به ترتیب ۵/۱۳ و ۲/۲۱ مگاپاسگال بوده در حالی که مقاومت فشاری حاصل از جک مسطح به ترتیب ۱/۶۸ - ۰/۵۳ مگاپاسگال به دست آمده است که اختلاف زیادی را نشان می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر مقادیر مدول الاستیسیته محاسبه شده از روش شاخص کیفیت بنایی (MQI) در بازه بین ۲۰۵۰/۵۳ - ۱۰۷۰/۵۹ مگاپاسگال قرار دارد و در مقایسه با نتایج آزمایش جک مسطح که بین بازه ۲۶۱۱/۳ - ۱۱۷۹/۴۲ مگاپاسگال بوده است، همخوانی نزدیکی را نشان می‌دهد. با توجه به مغایرت نتایج حاصل از مقاومت فشاری، لازم است مطالعات بیشتری در خصوص استفاده از روش شاخص کیفیت بنایی روی بناهای بومی صورت گیرد. به نظر می‌رسد در صورت انجام مطالعات بیشتر بتوان روش شاخص کیفیت بنایی را مناسب با بناهای تاریخی بومی تنظیم کرد و به عنوان روشی سریع و ایمن جهت تخمین مشخصات مکانیکی مصالح بنایی به کار برد.

کلیدواژه‌ها: بناهای تاریخی، آزمایش جک مسطح، شاخص کیفیت بنایی، مشخصات مکانیکی، ساختمان‌های بنایی.

حفاظت و صیانت از آثار تاریخی چالش‌های بسیاری را برای کسانی که می‌خواهند میراث تاریخی را حفظ کنند، به‌همراه دارد. در گذشته، تلاش‌های زیادی برای طبقه‌بندی مصالح تاریخی صورت گرفته، اما این تلاش‌ها به‌ندرت شامل مطالعات تجربی در خصوص شناخت مشخصات مکانیکی مصالح بنایی بوده است. درحالی‌که وجود اطلاعات فنی بهتر در مورد ویژگی‌های مکانیکی مصالح به‌کار رفته است، در این گونه بناها می‌تواند به حفظ میراث معماری ما کمک شایانی کند [1].

ایران یکی از مهم‌ترین تمدن‌های باستانی در دنیا به‌حساب می‌آید که در آن هزاران بنا و اثر تاریخی از دوران باستان در آن وجود دارد. ۳/۶ درصد از این آثار در استان آذربایجان شرقی به‌ویژه در شهر تبریز واقع شده‌اند [2]. این بناها در طول تاریخ همواره توسط زلزله‌های ویرانگر آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری به خود دیده‌اند. از جمله اقدامات مؤثر برای جلوگیری از تخریب این بناها در اثر زلزله، به‌کاربردن روش‌های استحکام‌بخشی برای تقویت آن‌هاست. انجام این عملیات نیازمند شناخت دقیق مشخصات مکانیکی مصالح به‌کاررفته در آن‌هاست. از جمله روش‌های موجود به‌منظور تعیین مشخصات مکانیکی مصالح به‌کاررفته در بناها، انجام آزمایش‌های جک مسطح است که در زمره آزمایش‌های نیمه‌مخرب قرار دارد [3].

تلاش‌های زیادی برای ارائه روش‌های غیرمخرب برای تعیین مشخصات مکانیکی صورت گرفته است که یکی از معروف‌ترین این روش‌ها، روش شاخص کیفیت بنایی (MQI) است که توسط آنتونیو بوری و همکارانش برای بناهای تاریخی کشور ایتالیا ارائه شده است [1]. این روش با هدف توسعه یک رویکرد ساده و منظم برای تحلیل سازه‌های بنایی بر اساس توجه به رفتار ایده‌آل دیوار بنایی و همچنین خصوصیات مکانیکی اجزای تشکیل‌دهنده (سنگ، آجر، ملات و ...) انجام می‌گیرد.

روش‌های زیادی به‌منظور ارزیابی کیفی بناهای موجود در آیین‌نامه‌های داخلی و خارجی ارائه شده است؛ اما هیچ‌کدام از این روش‌ها به تعیین کیفی مشخصات مکانیکی اشاره نکرده‌اند. در روش‌های کیفی با توجه به شرایط لرزه‌خیزی و شرایط ساختمان و براساس تجربه زلزله‌های گذشته، فرم‌های ویژه‌ای تهیه می‌شوند. بازرسان ساختمان با استفاده از این فرم‌ها، اطلاعاتی از قبیل سیستم باربر قائم، کیفیت اتصالات، شکل‌پذیری اعضا، نحوه ساخت، شرایط محل ساختمان، وضعیت پی و ... را جمع‌آوری نموده و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می‌کنند. از این روش‌ها می‌توان برای برآورد اولیه و تقریبی ظرفیت مقاومت لرزه‌ای ساختمان‌های یک منطقه خاص استفاده کرد. از جمله این روش‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

روش فیما 310 احتمالاً پیشرفته‌ترین روش ارزیابی لرزه‌ای برای ساختمان‌های ساخته‌شده در آمریکا در سال‌های اخیر است. این روش ارزیابی بر اساس برآورد شرایط سازه‌های موجود است. مقدار مشخصی به‌عنوان آسیب‌پذیری مورد انتظار سازه در هنگام زلزله برآورد می‌شود. این مقدار آسیب (یا سطح عملکرد) با در نظر گرفتن اهمیت ساختمان و پیامدهای ناشی از خسارات توسط یک متخصص، برآورد اولیه می‌شود. این مجموعه یک روش سه‌مرحله‌ای با افزایش جزئیات و کاهش حاشیه اطمینان برای برآورد لرزه‌ای ساختمان‌های موجود معرفی می‌کند [4].

روش فیما ۱۵۴: این روش با عنوان ارزیابی لرزه‌ای سریع بناها به‌صورت بصری با هدف شناسایی بناهای غیرمقاوم در برابر زلزله تدوین شده است. در این روش چک‌لیست‌هایی برای مناطق با لرزه‌خیزی‌های کم، متوسط و زیاد تهیه شده است که مواردی مانند موقعیت بنا از لحاظ تقسیمات درجه‌بندی خطر نسبی زلزله، نوع کاربری ساختمان، سازه آن، سیستم‌های باربر جانبی و ارتفاع ساختمان را بررسی می‌کند، سپس بر اساس جدول امتیازبندی به هر کدام از این موارد امتیازاتی تعلق می‌گیرد [5].

روش ارزیابی آسیب‌پذیری و زونلا: این روش شامل سه بخش جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی کیفی و ارزیابی تحلیلی است. ارزیابی کیفی به منظور تشخیص ضعف ساختمان است، و بر پایه اطلاعات و مشخصات جمع‌آوری شده به وسیله پرسش‌نامه فنی ارزیابی رفتار کلی ساختمان استوار است. در این روش اجزای مختلف سازه دارای یک ضریب آسیب‌پذیری هستند. این ضریب در حقیقت، اهمیت اثر هر جزء در رفتار کلی سازه را اعمال می‌کند. با این کار برای هر جنبه از ساختمان، یک آسیب‌پذیری جزئی لحاظ می‌شود که وقتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، آسیب‌پذیری سازه اصلی را نشان می‌دهند. برای حصول ضریب نهایی سازه، عامل‌های مرتبط با نوع خاک و توپوگرافی نیز به عنوان ضریب تشدید در ضریب آسیب‌پذیری تأثیر داده می‌شود [6].

روش ارزیابی آسیب‌پذیری آریا: این روش که توسط آریا پیشنهاد شده است، براساس شدت‌های مختلف زلزله و برای هر پارامتر ساختمان، ضرایبی را ارائه کرده و در نهایت نسبت خسارت کل ساختمان از ترکیب این ضرایب جزئی محاسبه می‌شود. در این روش نیز مانند روش‌های کیفی دیگر، ابتدا پرسشنامه مربوط به ساختمان تکمیل می‌گردد. از جمله پارامترهای اصلی این پرسشنامه می‌توان به نوع زمین، نوع سیستم سازه‌ای و کیفیت ساخت اشاره کرد [7].

همچنین آیین‌نامه ۳۷۶ ایران با عنوان دستورالعمل به‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود که در قسمتی از آن به بیان روش ارزیابی کیفی شامل روش‌های سریع پرداخته شده است [8].

مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت رفتاری خانه تاریخی نفیسی با استفاده از روش بوری تحت سه حالت مختلف بارگذاری افقی داخل صفحه، بارگذاری افقی خارج از صفحه و بارگذاری قائم، همچنین تعیین مشخصات مکانیکی مصالح بنایی به‌کاررفته در ساخت بنا با استفاده از آزمایش‌های جک مسطح و بررسی رابطه میان مقادیر حاصل از ارزیابی کیفی و مقادیر کمی حاصل از آزمایش‌ها براساس روابط پیشنهادشده در دستورالعمل بوری می‌پردازد.

۲. پیشینه پژوهش

آزمایش جک مسطح از جمله آزمایش‌های کاربردی در حوزه مکانیک سنگ‌هاست. پائولو روسی در سال ۱۹۸۰ اولین بار از این آزمایش برای مصالح بنایی استفاده کرد و بعد از او محققان زیادی تاکنون این روش را به‌کار گرفته‌اند. در سال ۱۹۸۳ ابد نور با استفاده از جک های مسطح نیم‌دایره‌ای تنش و تغییر شکل‌های مصالح بتنی و بنایی را مورد مطالعه قرار داد [9]. اتکینسون و همکارانش در سال ۱۹۹۰ به دنبال ارزیابی آزمایش جک مسطح جهت استفاده در ارزیابی ساختمان‌های قدیمی موجود در ایالات متحده بودند [10].

ایالات متحده آمریکا در خصوص انجام آزمایش جک مسطح توسط ASTM دو استاندارد جداگانه تنظیم کرد که در سال ۱۹۹۱ تصویب شد، روش آزمایش استاندارد ASTM C1196-91 برای تعیین مقاومت فشاری بنایی با استفاده از آزمایش جک مسطح است، و همچنین استاندارد C1197-91 برای بررسی شکل‌پذیری بنایی با استفاده از آزمایش جک مسطح است [11]. در اروپا آزمایش جک مسطح مطابق با استانداردهای LUM.D.2، RILEM و LUM.D.3 انجام می‌شود. این استانداردها در سال ۱۹۹۰ معرفی شدند [12].

[13] [14].

در سال ۱۹۹۹، لوئیجی بیندا و همکارانش در مورد محدودیت‌ها و مزایای انجام آزمایش جک مسطح روی: ۱- آجر و سنگ بنایی با درزهای نازک، ۲- آجر بنایی با درزهای ضخیم، ۳- بنایی نامنظم و چندلایه مطالعاتی انجام دادند [15]. در سال ۲۰۰۰، لورنسو و همکارانش مطالعه‌ای مروری در خصوص نحوه انجام آزمایش جک مسطح و استانداردها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن انجام دادند [16].

در سال ۲۰۰۰ میلادی، بیندا و همکارانش براساس مطالعاتی مبنی بر ارزیابی لرزه‌ای و آسیب‌های وارده بر چندین بنای تاریخی شهر اومبریا ایتالیا که در زلزله‌های فیریولی و ایرپینیا دچار آسیب جدی شده بودند، آزمایش‌هایی روی بناهای انتخاب‌شده انجام دادند و نتایج حاصل از تحقیقات خود را این‌گونه بیان کردند:

مهم‌ترین مشخصه مصالح بنایی ترکیب ناهمگون یا غیرمتجانس آن است که بر تکنیک و روش‌های تعمیر و بازسازی تأثیر می‌گذارد. بررسی الگوی هندسی و نوع ترک‌های ایجادشده به‌همراه نظارت و کنترل مستمر بر سازه می‌تواند اطلاعات سودمندی در مورد سازه با گذشت زمان ارائه دهد. آزمایش‌های مکانیکی درجا می‌تواند مقادیر کمی یا عددی از مشخصات مکانیکی مصالح را ارائه دهند، درحالی‌که آزمایش‌های آزمایشگاهی برای توصیف مشخصات مکانیکی اجزای منفرد یا نمونه در ابعاد کوچک‌تر هم استفاده می‌شوند [17].

در سال ۲۰۰۳، کورادی و همکارانش آزمایش‌هایی روی بناهای تاریخی شهر اومبریا ایتالیا که در زلزله سال ۱۹۹۷-۹۸ دچار آسیب شده بودند، انجام دادند. آن‌ها روی پانزده نمونه از دیوار بنایی انتخاب‌شده از بناهای مختلف مطالعاتی انجام دادند و نتایج را با مقادیر استانداردهای مختلف ایتالیا بررسی کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه استانداردهای ایتالیا دیوارهای خاص مصالح بنایی را در نظر نمی‌گیرد، بنابراین، نمی‌توان مقایسه‌ای بین مقادیر پیشنهادشده و نتایج آزمایش‌های انجام‌شده انجام داد. با این حال، بیشترین مقادیر پیشنهادشده در استانداردهای ایتالیا مربوط به دیوارهای سنگی است که در مقایسه با نتایج به‌دست‌آمده از آزمایش‌های انجام‌شده کمتر است [18].

آنتونیو بوری و همکارانش ابتدا با استفاده از یک روش کیفی، دیوارهای باربر مورد نظرشان را ارزیابی کردند. سپس، با یافتن منحنی همبستگی میان شاخص کیفیت بنایی دیوارهای مورد مطالعه و مقادیر مشخصات مکانیکی پیشنهادشده در آیین‌نامه ایتالیا، روابطی را برای تخمین مشخصات مکانیکی بنا با استفاده از رابطه شاخص کیفیت بنایی (MQI) بدون انجام آزمایش جک مسطح ارائه دادند [1].

فاناله و همکارانش در مطالعه‌ای که انجام دادند، چهل‌گونه از چهار تیپ مختلف دیوار با مصالح بنایی را با روش ارزیابی کیفی بوری و همچنین انجام آزمایش فلت جک ارزیابی کردند. سپس با رسم نمودار همبستگی بین شاخص کیفیت بنایی (MQI) و مقاومت فشاری روابطی را تعیین کردند که به طریق آن‌ها می‌توان بدون انجام آزمایش فلت جک و فقط با انجام ارزیابی کیفی، مقاومت فشاری چهار تیپ مصالح بنایی شامل سنگ‌های نامنظم، ترکیب سنگ نامنظم و قطعات آجر، ترکیب سنگ نامنظم و آجر خطی و تیپ مخصوص آکوئیا^۱ (a m a) است، تخمین زد [19].

روورو و همکارانش در سال ۲۰۱۶ روی پنج تیپ مختلف دیوار بنایی ارزیابی کیفی به روش پیشنهادی بوری را به‌کار گرفتند. سپس، با استفاده از آزمایش جک مسطح مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری پنج تیپ بنایی یادشده را به‌دست آوردند، پس از آن، داده‌های


حاصل از هر دو روش ارزیابی کمی و کیفی را با هم مقایسه کردند که کاملاً در یک راستا قرار داشتند. همچنین روابطی را برای تخمین مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته این مصالح بدون نیاز به آزمایش دابل فلت جک پیشنهاد دادند [20].

۳. ساختمان‌های مورد مطالعه

۳-۱. خانه تاریخی نفیسی

این بنا با زیربنای ۴۶۳ مترمربع در خیابان ارتش جنوبی، در کنار خانه‌های دانشگاه هنر اسلامی تبریز واقع شده است. قدمت این بنا به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول می‌رسد. از ویژگی‌های خاص این اثر تاریخی می‌توان به پلان U شکل آن که شکل کلی پلان‌های دوره قاجار است، اشاره کرد (شکل ۱-ب).

ترکیبی از دو سازه قابی و طاقی است که زیرزمین‌ها دارای سازه طاقی با پوشش تخت و طبقه اول دارای سازه قابی است (شکل ۱-الف). بنا دارای حدوداً ۲۶۰ مترمربع عرصه و ۴۰۸ مترمربع زیربنا ساخته شده است. طبقه اول بنا حدود نود سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین و زیرزمین آن حدود ۲/۴ متر پایین‌تر از سطح کنونی حیاط ساخته شده است. نمای شمالی ترکیبی از پوشش‌های آجری و پنجره‌های چوبی است. مصالح مورد استفاده در ساخت این خانه همچون سایر خانه‌های قاجاری آجر، خشت، چوب و ملات ماسه‌آهک است. پوشش طبقه زیرزمین این بنا به صورت طاق ضربی و طبقه همکف آن تیرهای چوبی و شیروانی است. مقطع این بنا در شکل ۱-پ قابل مشاهده است.

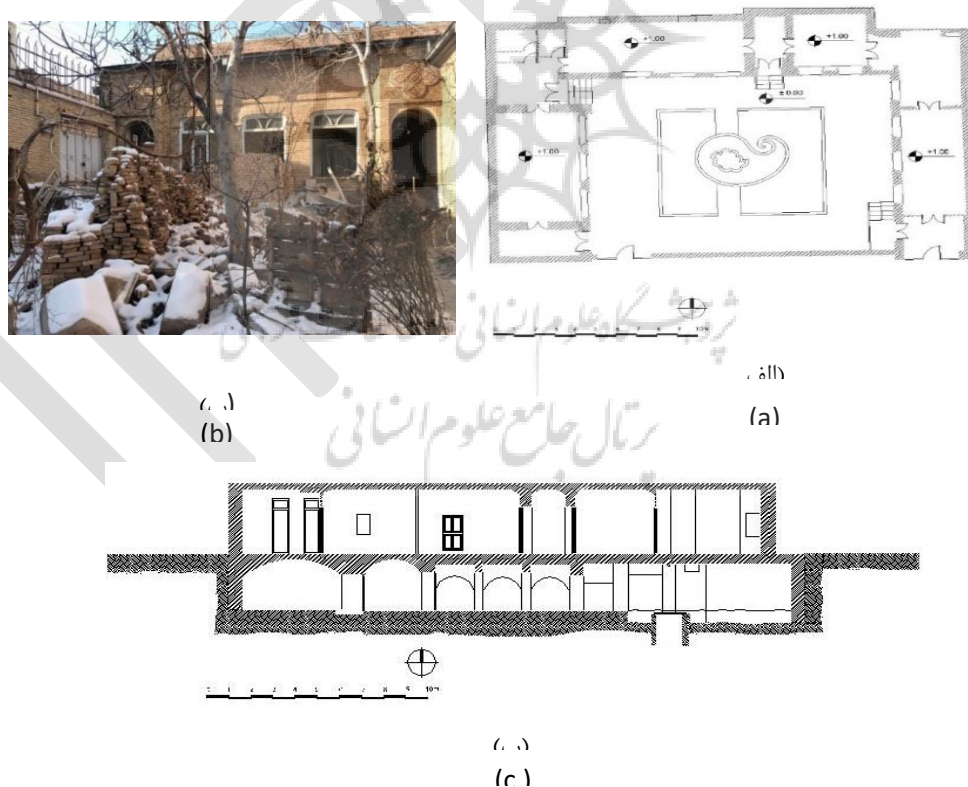

شکل ۱: (الف) پلان U شکل خانه نفیسی (ب) تصویری از خانه تاریخی نفیسی (پ) مقطع خانه نفیسی
Fig.1: (a) U-shaped plan of Nafisi house, (b) a picture of Nafisi house, (c) section of Nafisi house.

۲-۳. خانه تاریخی کلانتر

این بنا کوشکی است در داخل باغی به مساحت ۶۵۵۰ مترمربع (این باغ بخشی از باغ قدیمی است) و با ابعانی ۰۴۰ (مترمربع در دو طبقه که قبلاً آن به نام خانه است. معماری این بنا ملهم از معماری قفقاز بوده که اجرای آن به دست مہرازان و بنایان ایرانی بوده و در سال ۱۹۳۲ میلادی (۱۳۱۱ شمسی) در دوره قاجار ساخته شده است (شکل ۲).

پلان این خانه کاملاً قرینه و همانند سایر بناهای دوره قاجاریه تقارن به صورت کامل در این خانه رعایت شده است (شکل‌های ۲-الف) طبقه همکف شامل یک ایوان با چهار جفت ستون، یک ورودی به عنوان هشتی، یک دهلیز، دو اتاق جانبی با الگوی سهدری به عنوان نشیمن و دو اتاق کشیده با مدول ۳*۱ پشت اتاق‌های نشیمن که به عنوان آشپزخانه استفاده می‌شده، قرار گرفته است. پله‌های ارتباطی طبقه همکف به اول در انتهای دهلیز قرار گرفته است. طبقه اول نیز شامل یک طنبی (طنبی روی محور اصلی بنا قرار دارد و توسط دو درب به ایوان‌های جانبی متصل شده است). یک دهلیز و چهار اتاق است. پوشش طبقه همکف طاق آجری، و طبقه اول چوبی است. مصالح به کار رفته در ساخت این بنا آجر، خشت و سنگ است. تعدادی از دیوارهای بنا به صورت تفلیسی کار شده‌اند.


ترئیانات به کار رفته :

- ۱- سرستون‌های گچی
- ۲- رومی بالای ستون‌های ایوان‌های طبقه اول
- ۳- قاب‌بندی‌های آجری
- ۴- گچ‌بری‌های برجسته در نما با نگاره‌های انگور و برگ
- ۵- کاشی کاری هفت‌رنگ بالای طاق‌های ایوان‌ها که جزو نادر کاشی‌کاری‌های بناها در تبریز است.
- ۶- اتاق طنبی
- ۷- قاب‌بندی‌های گچی داخل طبقه همکف


پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی



(ب)

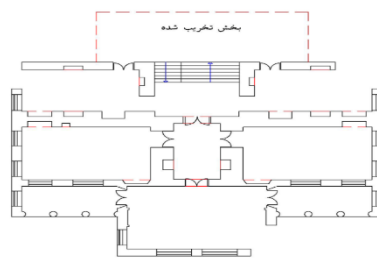

(الف)

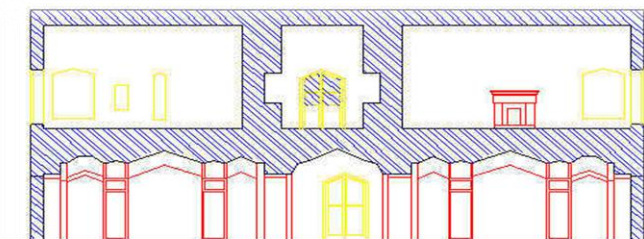

برشی خانه کلانتر

(پ)

شکل ۲: (الف) پلان خانه تاریخی کلانتر، (ب) تصویری از خانه تاریخی کلانتر، (پ) مقطع خانه کلانتر
Fig.2: (a) plan of Kalantar house, (b) a picture of Kalantar house, (c) section of Kalantar house.

۳-۳. خانه تاریخی سرخه‌ای

این بنا در محله سرخاب شهر تبریز واقع شده است و متعلق به دوره قاجار است که یکی از شواهد آشکار آن زیرزمین بناست. البته در دوره‌های بعدی، نمای بخش اندرونی بنا به سبک پهلوی کار شده است. این بنا با مصالح بنایی ساخته شده است. در طبقه زیرزمین سازه آجری با پوشش طاقی می‌باشد. در طبقه همکف ضمن کاهش احجام سازه‌ای از مصالح سبک‌تر نیز استفاده شده و پوشش سقف آن چوبی است. عمده مصالح به کاررفته در بنا آجر، سنگ، چوب و گچ است. در ساخت اُرسی‌ها و در و پنجره‌ها از چوب استفاده شده است (شکل ۳).

پلان بنا همچون سایر بناهای هم‌دوره‌اش به صورت متقارن است البته در بعضی قسمت‌ها نامتقارنی‌هایی نیز دیده می‌شود (شکل ۳-الف). مساحت زیربنای طبقه همکف این خانه با احتساب سطح جرزها حدوداً ۴۹۰ مترمربع است. این خانه همچون اکثر خانه‌های قدیمی تبریز دو حیاط اندرونی و بیرونی دارد که دورادور حیاط اندرونی را ساختمان فراگرفته است. در دوره متأخر، تغییرات زیادی در پلان خانه صورت گرفته و هندسه و تناسب آن به هم خورده است.

در فونداسیون بنا از سنگ استفاده شده است. زیرزمین بنا آجر فرش است. و با توجه به اینکه از این مکان به‌عنوان مطبخ استفاده می‌شده است، امری منطقی به نظر می‌رسد قسمت قدیمی سقف کاهگل باشد که اکنون در قسمتی از آن از پوشش شیروانی استفاده شده که در دوره متأخر به بنا افزوده شده است. استفاده از چوب در درها و پنجره‌ها کاملاً مشهود است و نمونه‌های عالی و بسیار

ظریف کار با چوب در اُرسی‌های خانه به‌چشم می‌خورد. استفاده از شیشه‌های رنگی در اُرسی‌ها زیبایی خاصی به بنا بخشیده است. در کل ساختمان دو نوع پله به‌چشم می‌خورد که یک نوع هم‌عصر خود بناست و از سنگ ساخته شده است و نوع دوم پله فلزی است که در دوه متأخر و با تغییر ورودی بنا اضافه گردیده و کف پله از سنگ تراورتن پوشیده شده است. طبق مشاهدات انجام‌شده، بنا در چند دوره تغییر داده شده یا تکمیل شده است، ولی اساس تشکیل بنا دوره قاجار است.


هندسه بنا: اکثر بناهای دوره قاجار پلانی متقارن دارند. این بنا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در کلیت تقارن به‌چشم می‌خورد اما در کنار این تقارن، در برخی نقاط، متوجه تفاوت‌هایی می‌شویم که عمدتاً از نظر عملکردی نیز تابعیت فرم و عملکرد را می‌توان در این‌گونه جاها دید و این نماها و پلان‌ها را به‌سوی مفهوم تعادل در کنار تقارن نزدیک می‌کند. همچنین در نماها و در و پنجره‌ها نیز نشانه‌هایی از ریتم دیده می‌شود.

تزئینات: تزئینات غالب این بنا در نمای خارجی، آجرکاری و گچ‌کاری‌های ظریف است و در فضای داخلی اندودگچی و استفاده از لایه‌های رنگی می‌باشد، استفاده از نقاشی و آینه‌کاری در سقف‌ها و داخل طاقچه‌ها و رف‌ها نیز از ویژگی‌های بناست. از دیگر تزئینات می‌توان به اُرسی‌های زیبا و شیشه‌های رنگی آن اشاره کرد که یک نور بسیار لطیف و زیبا را به فضای درونی هدایت می‌کند. حوض و محوطه‌سازی حیاط نیز از تزئیناتی بوده است که اکنون بیشتر آن‌ها از بین رفته است.



(ب)

(b)

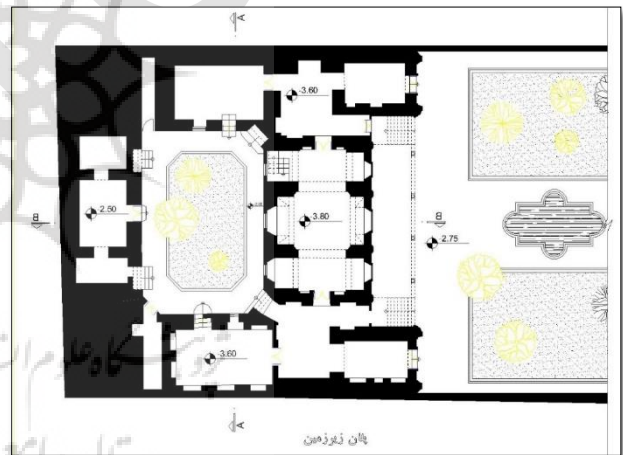

(الف)

(a)

شکل ۳: (الف) پلان خانه تاریخی سرخه‌ای (ب) تصویری از خانه تاریخی سرخه‌ای

Fig.3: (a) plan of Sorkheehi house, (b) a picture of Sorkheehi house

۴. مواد و روش‌ها

پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به تحلیل مشخصات مکانیکی مصالح استفاده‌شده در خانه‌های تاریخی نفیسی، کلانتر و سرخه‌ای می‌پردازد که از نمونه بناهای آجری دوره قاجار شهر تبریز است. در سال ۱۴۰۰، توسط غلامی و آخوندی [21] با استفاده از سطح یک آیین‌نامه‌های ایتالیا برای ارزیابی و کاهش خطر لرزه‌ای بناهای تاریخی، میزان ایمنی خانه تاریخی نفیسی مورد بررسی قرار گرفته است، مطالعه یادشده به بررسی میزان مقاومت بر شیئی و شاخص ایمنی لرزه‌ای این بنا در حالت حد نهایی پرداخته است. در واقع شاخص ایمنی لرزه‌ای بنا از نسبت ظرفیت لرزه‌ای به نیاز لرزه‌ای به دست می‌آید. بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده میزان شاخص ایمنی لرزه‌ای خانه‌های تاریخی نفیسی ۰/۵۷۶ و کلانتر ۰/۷۵۸ شده است. از آنجاکه براساس دستورالعمل ایتالیا شاخص ایمنی کمتر از یک نشان از عدم ایمنی بنا در برابر شرایط لرزه خیزی منطقه دارد، خانه‌های مذکور غیرایمن بوده و به استحکام‌بخشی نیاز مبرم دارد [21]. داده‌های پژوهش از روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده‌اند. روش تحقیق آزمایشی-تحلیلی است. در این پژوهش سعی شده است مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری مصالح بنایی خانه‌های مورد مطالعه با استفاده از آزمایش جک مسطح محاسبه شود، و سپس با استفاده از روش پیشنهادشده بوری بنا ارزیابی کیفی شود و با جای‌گذاری عدد شاخص کیفیت بنایی (MQI) به جای X در روابط ارائه‌شده توسط بوری (جدول ۱) مدول الاستیسیته و مقاومت فشاری را به روش کیفی تخمین می‌زنیم و در نهایت مقادیر حاصل از دو روش با هم مقایسه می‌شوند.

جدول ۱: روابط پیشنهادی بوری و همکارانش جهت تخمین مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته.

Table 1: The equations proposed by Borri et.al to estimate compressive strength and modulus of elasticity.

| Max | Min | مشخصات مکانیکی Mechanical properties |
|-----------------------|-----------------------|--|
| $Y=1/6882e^{0/1988x}$ | $Y=0/937e^{0/2232x}$ | مقاومت فشاری compressive strength |
| $Y=821/24e^{0/163x}$ | $Y=548/31e^{0/1737x}$ | مدول الاستیسیته modulus of elasticity |


۴-۱. آزمایش جک مسطح

در این روش که به صورت درجا انجام می‌شود، دو شکاف به فاصله چهار تا شش ردیف از المان‌های بنایی در قسمت ملات دیوار ایجاد می‌شود و سپس با قراردادن جک‌های مسطح هیدرولیکی در شکاف‌ها فشار لازم اعمال می‌شود تا قسمت مورد نظر از دیوار در معرض تنش قائم قرار گیرد. مقدار فشار اعمالی توسط جک‌ها، در این آزمایش تا کمتر از نصف مقاومت مصالح کافی است. تغییرشکل، به وسیله گیج‌ها اندازه‌گیری می‌شود و کرنش از تقسیم این تغییر شکل بر فاصله بین گیج‌ها به دست می‌آید. تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمایش جک مسطح در شکل ۲ نشان داده شده است که به ترتیب شامل الف) دستگاه برش ب) وسایل (گیج‌های) اندازه‌گیری ب) پمپ هیدرولیک و ت) جک‌های مستطیل و نیم‌دایره هستند.



(ب)

(الف)

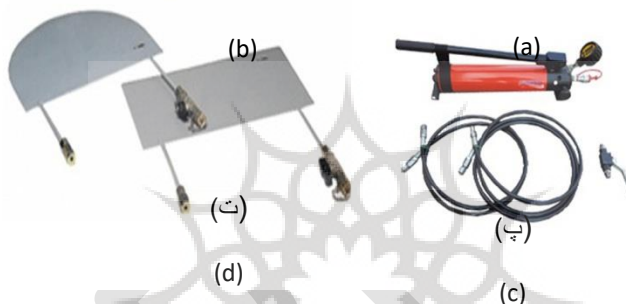

(ب)

(الف)

(ت)

(پ)

(د)

(ج)

شکل ۴: (الف) دستگاه برش (ب) وسایل (گیج‌های) اندازه‌گیری (پ) پمپ هیدرولیکی (ت) جک‌های مسطح

Fig.4: (a) cutting machine, (b) LVDTs, (c) Hydraulic pump, (d) double flat jacks

جک‌های استفاده‌شده در این آزمایش از نوع جک‌های تولیدشده توسط شرکت بوویار ایتالیا (بووی یار) با سطح مقطع‌های مستطیلی در ابعاد $4 \times 200 \times 400$ میلی‌متر و سطح مقطع‌های نیم‌دایره‌ای در ابعاد $4 \times 260 \times 350$ میلی‌متر با ضریب کالیبراسیون $0/9$ تا $0/92$ مگاپاسکال ($K_m = 0/9-0/92$) است. همچنین برای ایجاد تنش فشاری داخل فلت‌ها از جک هیدرولیکی دستی تولیدشده توسط شرکت بوویار ایتالیا استفاده شده است.

با توجه به اینکه صفحات جک مسطح دارای سختی ذاتی‌اند، بنابراین برای محاسبه مقدار تنش فشاری واقعی بین صفحه جک مسطح و دیوار از رابطه ۱ استفاده می‌شود: (۱) که در آن :

$$\sigma_m = K_m K_a P$$

K_m : ضریب کالیبراسیون جک مسطح که به ویژگی‌های هندسی و سختی جک‌ها اشاره دارد. مقدار آن توسط شرکت سازنده تعیین می‌شود.

K_a : نسبت سطح جک مسطح به سطح برش خورده دیوار.

P: فشار فلت جک است براساس بار یا مگاپاسگال

قبل از شروع آزمایش فاصله عمودی بین دو محل برش اندازه‌گیری می‌شود، سپس برای محاسبه کرنش، جابه‌جایی‌های ثبت‌شده توسط وسایل اندازه‌گیری (گیج‌ها) در هر گام افزایش فشار بر فاصله دو جک تقسیم می‌شود، نمودار تنش کرنش مربوط به هر آزمایش براساس اعداد ثبت‌شده توسط وسایل اندازه‌گیری (گیج‌ها) ترسیم و مقدار مدول الاستیسیته با رابطه $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ محاسبه می‌شود.

۲-۴. ارزیابی شاخص کیفیت بنایی (MQI)

این روش با هدف توسعه یک رویکرد ساده و منظم برای تحلیل سازه‌های بنایی براساس توجه به رفتار ایده‌آل دیوار بنایی و همچنین خصوصیات مکانیکی اجزای تشکیل‌دهنده (سنگ، آجر، ملات و ...) انجام می‌گیرد. در این روش، هفت پارامتر اعم MQI یا شاخص کیفیت بنایی است و مقدار عددی آن از جمع شش پارامتر و ضرب آن‌ها در پارامتر SM که وضعیت حفاظت‌شده بنا را در نظر می‌گیرد، به‌دست می‌آید. پارامترهای SD و SS به‌ترتیب ابعاد مصالح به‌کاررفته در بنا در مقایسه با ضخامت دیوار و شکل هندسی آن‌ها را در نظر می‌گیرند، پارامتر WC اتصالات عرضی دیوار، کیفیت و چگونگی پیوند و قفل و بست مصالح دیوار را بررسی می‌کند، همچنین پارامترهای HJ و VJ کیفیت بند یا درزهای افقی و عمودی را به ترتیب بررسی می‌کنند و پارامتر MM نیز کیفیت ملات به‌کاررفته در بنا را از نظر مقاومت و چسبندگی مورد بررسی قرار داده که برای تخمین مشخصات مکانیکی دیوار بنایی در نظر گرفته می‌شود، این تخمین نیازمند شناخت عمیق از روش‌های ساخت تاریخی است. بر اساس نتایج تحلیل‌های کیفی صورت‌گرفته یک مقدار عددی از جدول ۲ (طبق دستورالعمل بوری) برای هر پارامتر اختصاص داده می‌شود، سپس با جمع پارامترها و ضرب آن‌ها در مقدار SM یک مقدار عددی برای MQI به‌دست می‌آید. این مقدار بر اساس جدول ۳ سازه‌ها را از نظر کیفیت به سه دسته تقسیم می‌کند. پارامترهای PF, NF و F در جدول ۳ وضعیت دیوارها را از نظر کیفیت اجرا توصیف می‌کند که NF (Not Fulfilled) یا کیفیت اجرای ضعیف، PF (Partially Fulfilled) یا کیفیت اجرای متوسط و F (Fulfilled) یا کیفیت اجرای خوب را نشان می‌دهند [1].

$$MQI = SM (SD + SS + WC + HJ + VJ + MM). \quad (2)$$

۱- نیروهای داخل صفحه دیوار (in-plane actions)

۲- نیروهای خارج از صفحه دیوار (out-of-plane actions)

۳- نیروهای قائم (vertical actions)

سازه‌ها را به سه دسته الف) کیفیت رفتاری خوب ب) کیفیت رفتاری متوسط پ) و رفتار ناکافی یا نامناسب تقسیم‌بندی می‌کند.

(جدول ۳)

جدول ۲: مقادیر عددی تحلیل [۱]

Table2: Numerical values for analysis

| MQI | بارهای عمودی یا قائم | | | بارهای افقی داخل صفحه | | | بارهای افقی خارج از صفحه | | |
|-----|----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|--------------------------|-----|---|
| | NF | PF | F | NF | PF | F | NF | PF | F |
| HJ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰/۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
| WC | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱/۵ | ۳ |
| SS | ۰ | ۱/۵ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|
| VJ | ۰ | ۰/۵ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰/۵ | ۱ |
| SD | ۰ | ۰/۵ | ۱ | ۰ | ۰/۵ | ۱ | ۰ | ۰/۵ | ۱ |
| MM | ۰ | ۰/۵ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰/۵ | ۱ |
| SM | ۰/۳ | ۰/۷ | ۱ | ۰/۳ | ۰/۷ | ۱ | ۰/۵ | ۰/۷ | ۱ |

جدول ۳: دسته‌بندی بناها براساس تابعی از شاخص کیفیت بنایی [1]

Table3: Masonry categories as function of the Masonry Quality Index (MQI)

| | الف A | ب B | پ C |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| بارهای عمودی یا قائم Vertical loads | $5 \leq MQI \leq 10$ | $2/5 \leq MQI \leq 5$ | $0 \leq MQI \leq 2/5$ |
| بارهای افقی داخل صفحه Horizontal in plane loads | $7 \leq MQI \leq 10$ | $4 \leq MQI \leq 7$ | $0 \leq MQI \leq 4$ |
| بارهای افقی خارج از صفحه Horizontal out of plane loads | $5 \leq MQI \leq 10$ | $3 \leq MQI \leq 5$ | $0 \leq MQI \leq 3$ |

۵. بحث در نتایج و یافته‌ها


بناهای مورد مطالعه از بناهای آجری مربوط به دوره قاجار شهر تبریز است که هفت مورد آزمایش جک مسطح روی دیوارهای اصلی و باربر نمونه بناهای انتخاب شده انجام شد، نمودار تنش/کرنش این آزمایش‌ها در شکل ۱۱ نشان داده شده است، در شکل‌های ۵، ۷ و ۹ نحوه جانمایی وسایل اندازه‌گیری (گیج‌ها) و الگوی ترک خوردگی دیوارها آورده شده است. دیوارهای آزمایش شده از دیوارهای اصلی باربر و مرمت‌نشده بناست که در پلان خانه‌ها نشان داده شده است، همچنین تعداد آزمایش‌ها در خانه تاریخی نفیسی سه مورد در خانه‌های تاریخی کلانتر و سرخه‌ای هر کدام دو مورد بوده که براساس محدودیت‌های اعمال شده از طرف اداره کل میراث فرهنگی استان انجام شده است. نتایج حاصل از این آزمایش‌ها در جدول ۴ نشان می‌دهد حداکثر مقاومت فشاری ۱/68 مگاپاسگال مربوط به خانه تاریخی کلانتر و حداقل مقدار ۰/۵۳ مگاپاسگال مربوط به خانه تاریخی سرخه‌ای می‌باشد، همچنین حداکثر مقدار مدول الاستیسیته ۲۶۱۱/۱۳ مگاپاسگال مربوط به خانه تاریخی کلانتر و حداقل مقدار آن ۸۰۳/۲۶ مگاپاسگال مربوط به خانه تاریخی نفیسی است.

جدول ۴: مقادیر مربوط به مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته حاصل از آزمایش فلت جک

Table4: Values of compressive strength and modulus of elasticity obtained by the double double flat jack test


| مدول الاستیسیته (MPa) modulus of elasticity | مقاومت فشاری (MPa) compressive strength | تعداد آزمایش‌ها Number of tests | خانه تاریخی نفیسی Nafisi historic house |
|--|--|------------------------------------|--|
| ۸۰۳/۲۶ | ۱/۱۱ | ۳ | |
| ۱۱۸۲/۰۶ | ۱/۱۳ | | |
| ۱۳۸۲/۲۷ | ۰/۸۱ | | |

| | | | |
|---------|------|---|---|
| 1794 | 1/36 | ۲ | خانه تاریخی کلانتر Kalantar historic house |
| 2611/13 | 1/68 | | |
| 1179/42 | 0/53 | ۲ | خانه تاریخی سرخه‌ای Sorkhehee historic house |
| 1480/35 | 0/81 | | |

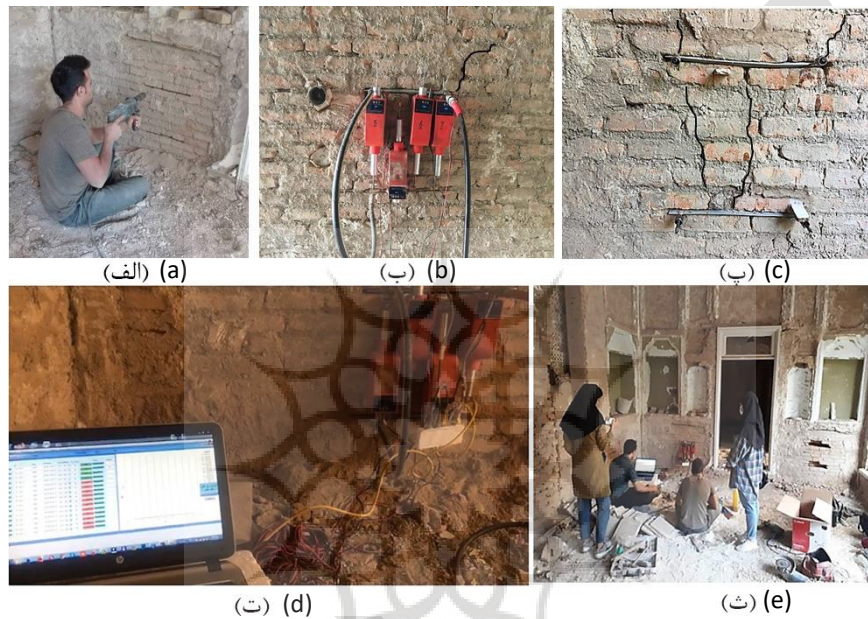

شکل ۵: خانه تاریخی نفیسی: الف) نحوه برش ملات محل آزمایش ب) نحوه آرایش وسایل (گیج‌های) اندازه‌گیری پ) الگوی ترک خوردگی دیوار ت) ثبت داده‌های وسایل (گیج‌ها) ث) شرایط محل و نحوه انجام آزمایش.

Fig 5: Nafisi's historic house (a) cutting the mortar of the test site (b) arrangement of the measuring gauges (c) wall cracking pattern (d) recording the data of the gauges (e) site conditions and how to conduct the test

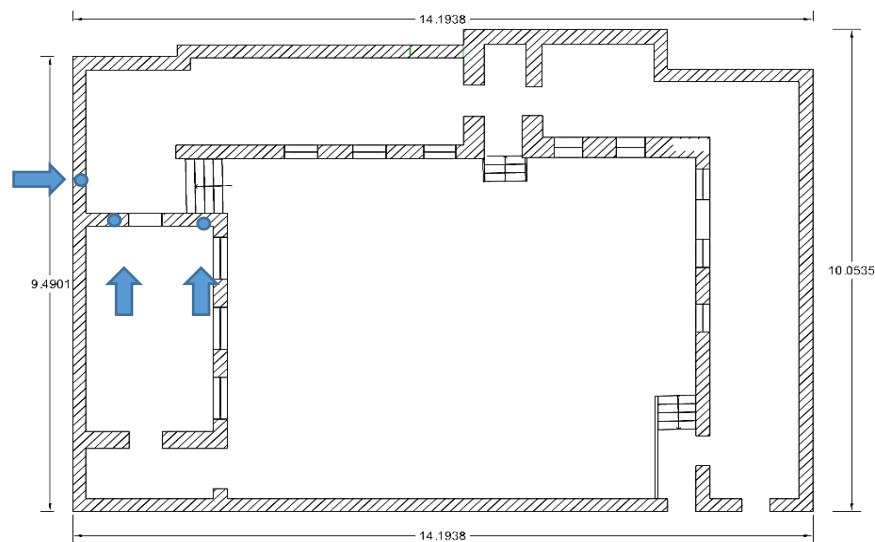


شکل ۶: محل انجام آزمایش‌ها در خانه تاریخی نفیسی با دایره آبی‌رنگ در پلان خانه مشخص شده است.

Fig6: The locations of conducted tests in Nafisi house are marked with blue circle




شکل ۷: خانه تاریخی سرخه‌ای: الف) الگو ترک خوردگی دیوار ب) نحوه آرایش وسایل (گیج‌های) اندازه‌گیری


Fig.7: Historical house of Sorkheeh: (a) crack pattern of wall (b) The arrangement of measuring gauges

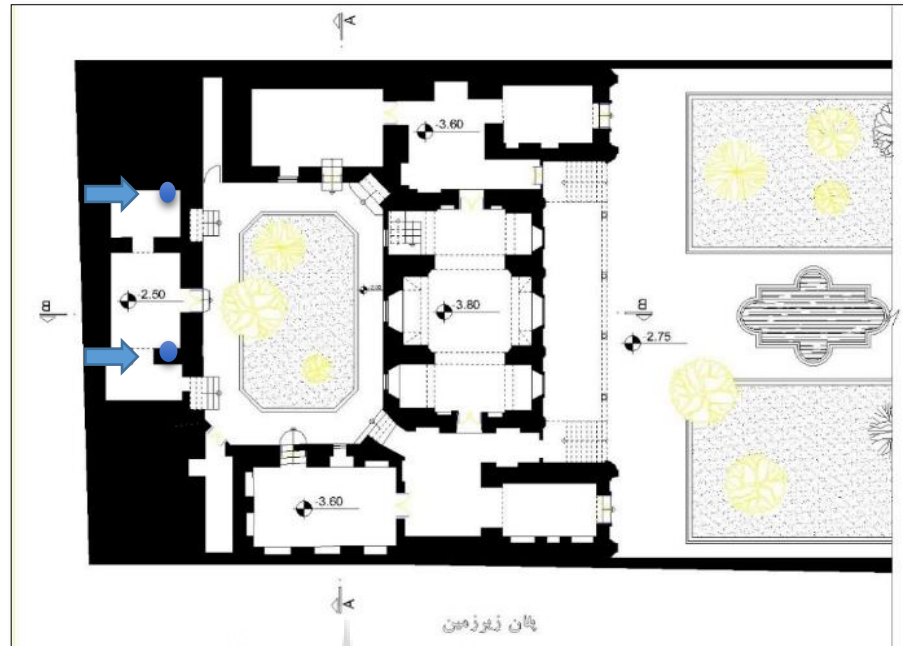

شکل ۸: محل انجام آزمایش‌ها در خانه تاریخی سرخه‌ای با دایره آبی رنگ در پلان خانه مشخص شده است.
 Fig8. The locations of conducted tests in Sorkheeh house are marked with blue circle

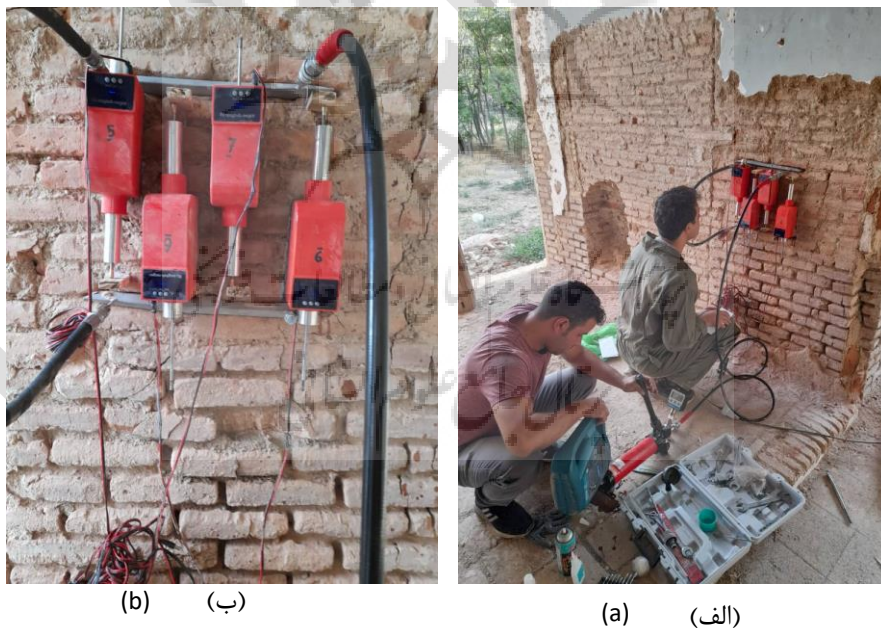


شکل ۹: (الف) شرایط انجام آزمایش (ب) آرایش سنسورها و الگوی ترک خوردگی دیوار
 Fig 9.(a) Condition of conducting the tests (b) The arrangement of measuring gauges

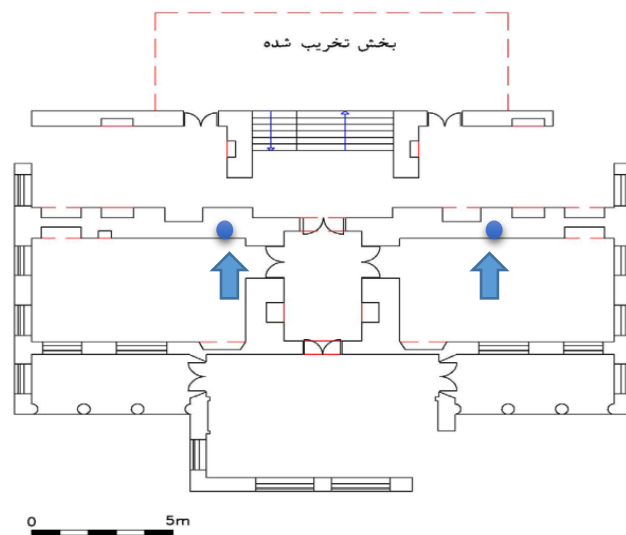

شکل ۱۰: محل انجام آزمایش‌ها در خانه تاریخی کلانتر با دایره آبی‌رنگ در پلان خانه مشخص شده است.

Fig10: The locations of conducted tests in Kalantar house are marked with blue circle

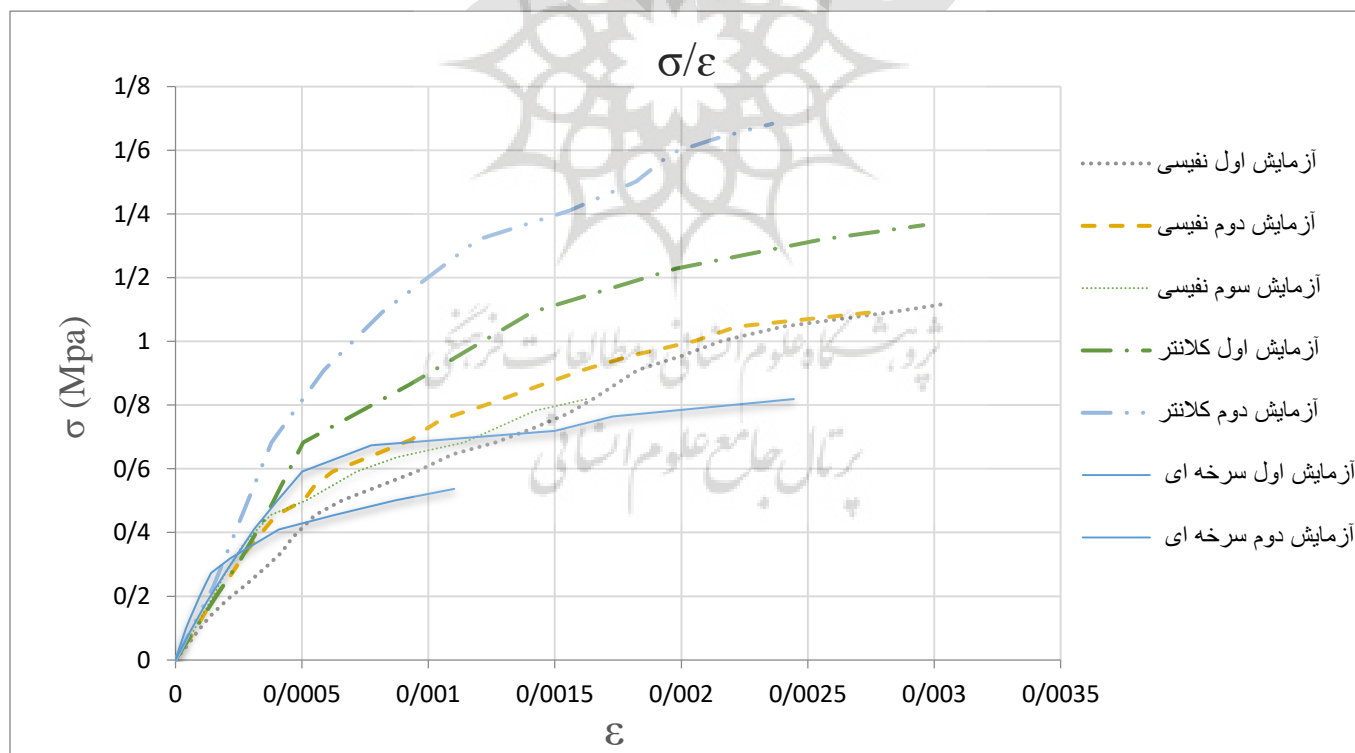

شکل ۱۱: نمودار تنش/کرنش آزمایش‌ها


Fig11. Stress/strain diagram obtained by tests



برای ارزیابی کیفی بنا درزهای افقی و عمودی دیوارها، اتصالات عرضی دیوارها، کیفیت ملات، ابعاد آجرها و ملات استفاده شده به طور کامل بررسی شد. سپس، شاخص کیفیت بنایی در حالات بارگذاری قائم، داخل صفحه و خارج از صفحه محاسبه شد، در جدول ۵، ۷ و ۹ نتایج این ارزیابی‌ها قابل مشاهده است.


مطابق این جداول دیوارهای خانه تاریخی نفیسی تحت بارگذاری قائم و خارج از صفحه با شاخص کیفیت بنایی به ترتیب $4/20$ و $3/5$ در دسته‌بندی «ب» با کیفیت رفتار متوسط و در بارگذاری داخل صفحه با شاخص کیفیت بنایی $3/85$ در دسته‌بندی «پ» با کیفیت رفتار ضعیف قرار داشت (جدول ۵). دیوارهای خانه تاریخی سرخه‌ای تحت بارگذاری قائم و خارج از صفحه با شاخص کیفیت بنایی به ترتیب $3/85$ و $3/5$ در دسته‌بندی «ب» با کیفیت رفتار متوسط و در بارگذاری داخل صفحه با شاخص کیفیت بنایی $3/85$ در دسته‌بندی «پ» با کیفیت رفتار ضعیف قرار داشت (جدول ۷). دیوارهای خانه تاریخی کلانتر تحت بارگذاری قائم و خارج از صفحه با شاخص کیفیت بنایی به ترتیب $5/25$ و $4/55$ در دسته‌بندی «ب» با کیفیت رفتار متوسط و در بارگذاری داخل صفحه با شاخص کیفیت بنایی $5/60$ در دسته‌بندی «الف» با کیفیت رفتار خوب قرار داشت (جدول ۹).

جدول ۵: نتایج ارزیابی کیفی خانه تاریخی نفیسی بر اساس دستورالعمل بوری.

table5. The results of the qualitative evaluation of Nafisi's historical house based on Borri's method

| | | تصاویر Photos |
|--|---|------------------|
|  |  | |
| نمای ضلع غربی خانه Western elevation of the house | نمای دیوار Wall's elevation | |
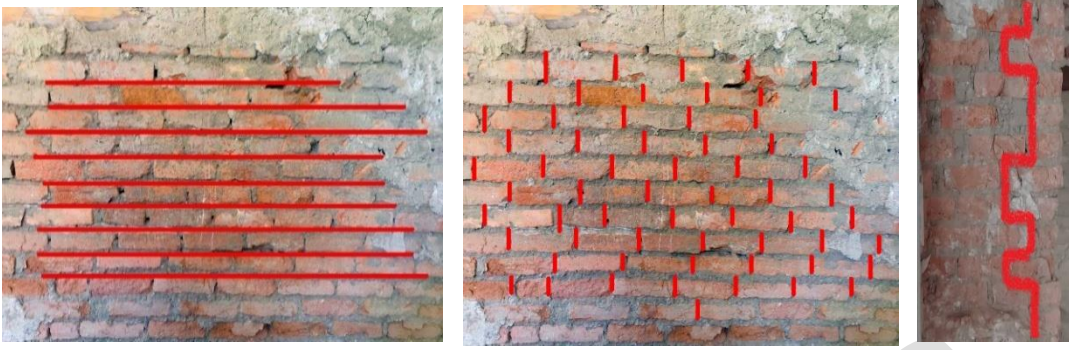
| | |
|--|---|
|  <p>درزهای افقی Horizontal bed joints</p> <p>درزهای عمودی Vrtical joints</p> <p>مقطع دیوار Wall section</p> | <p>تحلیل بندهای افقی؛ عمودی و مقطع دیوار Analysis of hoorizontal and vertical joints and wall section</p> |
|  <p>نمای سه‌بعدی Axonometric projecion</p> <p>نمای شماتیک دیوار Front view</p> | <p>چیدمان آجرها Arrangement of bricks</p> |
| <p>Single-leaf brick wall</p> <p>دیوار یک‌لایه آجری:</p> <ul style="list-style-type: none"> • دیوار ساخته شده با آجرهای مربعی شکل The wall built with square bricks • مفاصل یا بندهای افقی کاملاً موازی هستند. Horizontally of bed joints fulfilled. • مفاصل یا بندهای قائم به صورت پله‌ای اجرا شده. Vertical joints are implemented staggered. | <p>توصیف description</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • آجرهای پخته شده در ابعاد (۴×۲۰×۲۰ سانتی متر) Fired bricks in dimensions (4 x 20 x 20 cm) • ملات ماسه آهکی با چسبندگی کم Weak aerial lime-based motar • ضخامت ملات در بندهای افقی و قائم تقریباً یکنواخت است. The thickness of mortar in horizontal of bed joints partillay fulfilled. | <p>مصالح material</p> |

| ابعاد آجر | | | | | | | هندسه | | |
|---|----|----|----|----|----|----|---|---------------|-----------------|
|  | | | | | | | Dimention of the bricks $L=B= 200 \text{ mm}$ Length and wide of bricks $H= 40 \text{ mm}$ Thickness of brick | | |
| SM | SD | SS | WC | HJ | VJ | MM | Vertical | Out-of-plane | In-plane |
| PF | PF | F | PF | PF | F | PF | ب B | ب B | ج C |
| $MQI = SM (SD + SS + WC + HJ + VJ + MM)$ $MQI_v = 0.7(0.5+1+1+2+0.5+0.5) = 4/20$ $MQI_o = 0.7(0.5+1+1+1+0.5+0.5) = 3/5$ $MQI_l = 0.7(0.5+1+1+0.5+1+1) = 3/5$ | | | | | | | طبقه بندی Category | | |
| | | | | | | | M_l | > 1.6 | > 1.25 |
| | | | | | | | MQI | 4/20 | 3/5 |
| | | | | | | | $f_m(\text{MPa})$ | | E (MPa) |
| | | | | | | | مشخصات مکانیکی Mechanical properties | -1/13 0/81 | 1182/06-1382/27 |
| تحلیل کیفی Qualitative analysis | | | | | | | | | |







جدول ۶: بررسی وضعیت شاخص کیفیت خانه تاریخی نفیسی.


Table8: Investigating the status of the masonry quality index of Nafisi historical house

| | الف A | ب B | ج C |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| بارهای عمودی یا قائم Vertical loads | $5 \leq MQI \leq 10$ | $2/5 \leq MQI \leq 5$ | $0 \leq MQI \leq 2/5$ |
| بارهای افقی داخل صفحه Horizenal in plane loads | $7 \leq MQI \leq 10$ | $4 \leq MQI \leq 7$ | $0 \leq MQI \leq 4$ |
| بارهای افقی خارج از صفحه Horizenal out-of-plane loads | $5 \leq MQI \leq 10$ | $3 \leq MQI \leq 5$ | $0 \leq MQI \leq 3$ |

جدول ۷: نتایج ارزیابی کیفی خانه تاریخی سرخه‌ای بر اساس دستورالعمل بوری.

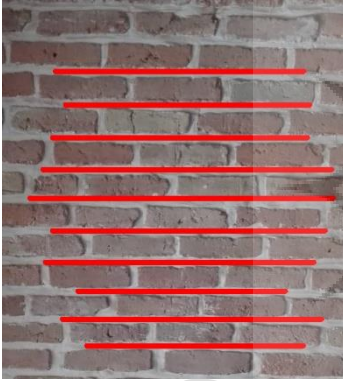table7: The results of the qualitative evaluation of Sorkheeh's historical house based on Borri's method
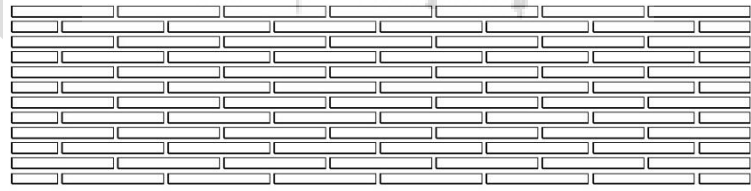
| | | | |
|--|--|---|---|
|  <p>نمای اصلی Main facade</p> |  <p>نمای دیوار Elevation of the wall</p> | <p>Photos تصاویر</p> | |
|  <p>درزهای افقی horizontal of bed joints</p> |  <p>درزهای عمودی vertical joints</p> |  <p>مقطع دیوار Wall section</p> | <p>تحلیل بندهای افقی؛ عمودی و مقطع دیوار analysis of horizontal and vertical joints and cross section of the wall</p> |
|  <p>نمای جلو Front view</p> | | | <p>چیدمان آجرها Arrangement of bricks</p> |
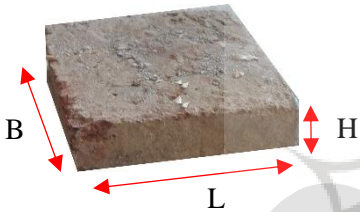
| | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|------------------------------------|--------------|-----------------|
| <p>دیوار آجری به ضخامت یک متر Brick wall with a thicknes equal 1 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • دیوار ساخته شده با آجرهای مربعی شکل the wall built with square bricks • درزهای افقی کاملاً موازی هستند. The horizontal joints are completely fulfilled | | | | | | | توصیف discreption | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • آجرهای پخته شده در ابعاد (۲۰×۲۰×۴ سانتی متر) و مستطیلی (۱۰×۲۰×۴ سانتی متر) Square fired bricks in dimensions (4x20x20 cm) and rectangular (4x20x10 cm) • ملات ماسه آهک با چسبندگی متوسط. Weak aerial lime-based mortar with low bonding. • ضخامت ملات در بندهای افقی و قائم یکسان است. The thickness of the mortar is the same in the horizontal and vertical joints | | | | | | | مصالح material | | |
| <p>• ابعاد آجر به کاررفته در دیوارها Dimention of the bricks of wall</p> <p>L=B=۲۰۰ mm H= ۴۰ mm</p>  | | | | | | | هندسه آجر Geometry | | |
| SM | SD | SS | WC | HJ | VJ | MM | Vertical | Out-of-plane | In-plane |
| PF | PF | PF | NF | F | F | PF | طبقه بندی Category | ب B | ب B |
| $MQI = SM (SD + SS + WC + HJ + VJ + MM)$ $MQI_v = 0.7 (0.5 + 1/5 + 0 + 2 + 1 + 0.5) = 3/85$ $MQI_o = 0.7 (0.5 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0.5) = 3/5$ $MQI_f = 0.7 (0.5 + 1 + 0 + 1 + 2 + 1) = 3/85$ | | | | | | | M_f | < ۱,۲۵ | > ۱,۴ |
| | | | | | | | مشخصات Mechanical properties | F_m (MPa) | E (MPa) |
| | | | | | | | | 0/53-0/81 | 1179/42-1480/35 |
| | | | | | | | تحلیل کیفی Qualitative analysis | | |

جدول ۸: بررسی وضعیت شاخص کیفیت خانه تاریخی سرخه‌ای

Table8: Investigating the status of the masonry quality index of Sorkhehee historical house


| | الف A | ب B | ج C |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| بارهای عمودی یا قائم Vertical loads | $5 \leq MQI \leq 10$ | $2/5 \leq MQI \leq 5$ | $0 \leq MQI \leq 2/5$ |
| بارهای افقی داخل صفحه Horizontal in plane loads | $7 \leq MQI \leq 10$ | $4 \leq MQI \leq 7$ | $0 \leq MQI \leq 4$ |
| بارهای افقی خارج از صفحه Horizontal out of plane loads | $5 \leq MQI \leq 10$ | $3 \leq MQI \leq 5$ | $0 \leq MQI \leq 3$ |

جدول ۹: نتایج ارزیابی کیفی خانه تاریخی کلانتر

Table9: The results of the qualitative evaluation of Kalantar's historical house based on Borri's method.

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  |  | <p>تصاویر Photos</p> |
| <p>نمای اصلی خانه Main facade of the house</p> | <p>نمای دیوار Elevation of the wall</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>درزهای افقی Horizontal of bed joints</p> |  <p>درزهای عمودی vertical joints</p> |  <p>مقطع دیوار Wall section</p> | <p>تحلیل‌بندی افقی و عمودی و مقطع دیوار Analysis of horizontal and vertical joints and section of wall</p> |
|  <p>نمای جلو Front view</p> | | | <p>چیدمان آجرها Arrangement of bricks</p> |
| <p>دیوار آجری به ضخامت یک‌متر Brick wall with a thicknes equal 1 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • دیوار ساخته‌شده با آجرهای مربعی و مستطیل‌شکل A wall built with square and rectangular bricks • درزهای افقی موازی هستند. Horizontal of bed joints fulfilled • درزهای قائم کاملاً پله‌ای. fulfilled Vertical mortar joints compeletly | | | <p>توصیف description</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • آجرهای پخته‌شده در ابعاد (۲۰×۲۰×۴ سانتی متر) و مستطیلی (۱۰×۲۰×۴ سانتی متر) Square fired bricks in dimensions (4x20x20 cm) and rectangular (4x20x10 cm) • ملات ماسه آهک با چسبندگی خوب. Good aerial lime-based mortar • ضخامت ملات در بندهای افقی و قائم تقریباً یکسان است. The thickness of the mortar is the same in the horizontal and vertical joints | | | <p>مصالح material</p> |
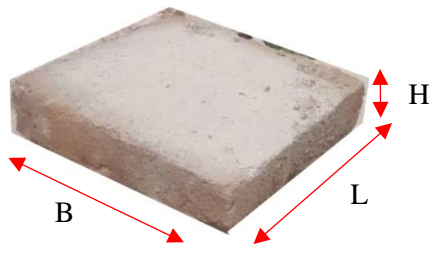
| | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|---|---------------|--------------|-----------------------|
|  | | | | | | | • ابعاد آجر به کاررفته در دیوارها Dimention of the bricks of wall $L=B=200\text{ mm}$ $H=40\text{ mm}$ | | | هندسه آجر Geometry |
| SM | SD | SS | WC | HJ | VJ | MM | | Vertical | Out-of-plane | In-plane |
| PF | PF | PF | PF | F | F | F | طبقه‌بندی Category | الف A | ب B | ب B |
| $MQI = SM (SD + SS + WC + HJ + VJ + MM)$ $7 (0/5+1/5+1+2+1+2) = 5/6/MQI_V = 0$ $MQI_O = 0/7 (0/5+1+1/5+2+1+0/5) = 4/55$ $MQI_I = 0/70 (1+2+2+1+2+0/5+1) = 5/25$ | | | | | | | M_l | $> 1,6$ | $> 1,25$ | |
| | | | | | | | MQI | $5/6$ | $4/55$ | $5/25$ |
| | | | | | | | مشخصات مکانیکی Mechanical properties | F_m (MPa) | E (MPa) | |
| | | | | | | | | 1/36- 1/68 | -2611/31794 | |
| ارزیابی کیفی Qualitative assessment | | | | | | | | | | |

جدول ۱۰: بررسی وضعیت شاخص کیفیت خانه تاریخی کلانتر

Table10: Investigating the status of the masonry quality index of Kalantar historical house

| | A | B | C |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| بارهای عمودی یا قائم Vertical loads | $5 \leq MQI \leq 10$ | $2.5 \leq MQI \leq 5$ | $0 \leq MQI \leq 2.5$ |
| بارهای افقی داخل صفحه Horizontal in plane loads | $7 \leq MQI \leq 10$ | $4 \leq MQI \leq 7$ | $0 \leq MQI \leq 4$ |
| بارهای افقی خارج از صفحه Horizontal out of plane loads | $5 \leq MQI \leq 10$ | $3 \leq MQI \leq 5$ | $0 \leq MQI \leq 3$ |

با جای گذاری مقدار عددی شاخص کیفیت بنایی (MQI) در حالت بارگذاری قائم در روابط موجود در جدول ۱ مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته مینیمم و ماکزیمم محاسبه گردید، و با مقادیر حاصل از آزمایش فلت جک مقایسه شد (جدول ۴). مقدار مقاومت فشاری حاصل از این روابط اختلاف زیادی با مقادیر مقاومت فشاری حاصل از آزمایش جک مسطح داشتند، درحالی که مقادیر مدول الاستیسیته حاصل از این دو روش همخوانی نزدیکی باهم داشتند (جدول ۱).

جدول ۱۱: مقایسه مقادیر مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته حاصل از آزمایش جک مسطح و روابط پیشنهادی بوری و همکارانش.

Table 11: Comparing the values of compressive strength and modulus of elasticity obtained from the double double flat jack testing and the relationships proposed by Borri et. al

| خانه کلانتر Kalantar house | | خانه سرخه‌ای Sorkhehee house | | خانه نفیسی Nafisi house | | مشخصات مکانیکی مصالح Mechanical properties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل و حداکثر نتایج حاصل از رابطه بوری (MPa) Min and max values obtained by Borri's relations | حداقل و حداکثر نتایج آزمایش جک مسطح (MPa) Min and max values obtained by double flat jack test | حداقل و حداکثر نتایج حاصل از رابطه بوری (MPa) Min and max values obtained by Borri's relations | حداقل و حداکثر نتایج آزمایش جک مسطح (MPa) Min and max values obtained by double flat jack test | حداقل و حداکثر نتایج حاصل از رابطه بوری (MPa) Min and max values obtained by Borri's relations | حداقل و حداکثر نتایج آزمایش جک مسطح (MPa) Min and max values obtained by double flat jack test | |
| ۳/۲۷ - ۵/۱۳ | ۱/۳۶ - ۱/۶۸ | ۲/۲۱ - ۳/۶۲ | ۰/۰ - ۵۳/۸۱ | ۲/۳۹ - ۳/۸۹ | ۰/۸۱ - ۱/۱۳ | مقاومت فشاری Compressive strength |
| -۱۴۵۱/۱۶ ۲۰۵۰/۵۳ | -۱۷۹۴ ۲۶۱۱/۳ | -۱۰۷۰/۵۹ ۱۵۴۰/۵۶ | - ۱۱۷۹/۴۲ ۱۴۸۰/۳۵ | -۱۱۳۷/۷۴ ۱۶۳۱/۲۳ | -۱۱۸۲/۰۶ ۱۳۸۲/۲۷ | مدول الاستیسیته Elastic modulus |

۶. نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از پژوهش حاضر به شرح ذیل است. بر اساس ارزیابی کیفی صورت گرفته به روش بوری از مصالح خانه‌های تاریخی مورد مطالعه شاخص کیفیت رفتاری دیوارهای خانه‌های تاریخی نفیسی، سرخه‌ای و کلانتر در حالت‌های مختلف بارگذاری اعم از بارگذاری قائم، خارج از صفحه و داخل صفحه به شرح زیر است.

- دیوارهای خانه تاریخی نفیسی تحت بارگذاری قائم و خارج از صفحه با شاخص کیفیت بنایی به ترتیب ۴/۲۰ و ۳/۵ در دسته‌بندی «ب» با کیفیت رفتار متوسط و در بارگذاری داخل صفحه با شاخص کیفیت بنایی ۳/۸۵ در دست بندی «پ» با کیفیت رفتار ضعیف قرار داشت (جدول شماره ۵).
- دیوارهای خانه تاریخی سرخه‌ای تحت بارگذاری قائم و خارج از صفحه با شاخص کیفیت بنایی به ترتیب ۳/۸۵ و ۳/۵ در دسته‌بندی «ب» با کیفیت رفتار متوسط و در بارگذاری داخل صفحه با شاخص کیفیت بنایی ۳/۸۵ در دست بندی «پ» با کیفیت رفتار ضعیف قرار داشت (جدول شماره ۷).

- دیوارهای خانه تاریخی کلانتر تحت بارگذاری قائم و خارج از صفحه با شاخص کیفیت بنایی به ترتیب ۵/۲۵ و ۴/۵۵ در دسته‌بندی «ب» با کیفیت رفتار متوسط و در بارگذاری داخل صفحه با شاخص کیفیت بنایی 5/60 در دسته‌بندی «الف» با کیفیت رفتار خوب قرار داشت (جدول شماره ۹).
- مشخصات مکانیکی مصالح به‌کاررفته در بنای‌های تاریخی خانه نفیسی، کلانتر و سرخه‌ای با استفاده از آزمایش‌های جک مسطح به‌دست آمد که حداقل و حداکثر مقاومت فشاری به ترتیب ۰/۵۳ مگاپاسگال مربوط به خانه سرخه‌ای و ۱/۶۸ مگاپاسگال مربوط به خانه کلانتر حاصل شد. همچنین حداقل و حداکثر مدول الاستیسیته نیز به ترتیب بین ۱۱۷۹ مگاپاسگال مربوط به خانه تاریخی سرخه‌ای و 2611/3 مگاپاسگال مربوط به خانه تاریخی کلانتر قرار داشت (جدول شماره ۱۱).
- مشخصات مکانیکی مصالح به‌کاررفته در خانه مورد مطالعه با دو روش کمی (آزمایش جک مسطح) و روش کیفی (طبق دستورالعمل پیشنهادشده بوری) مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس مقادیر حاصل از دو روش مذکور باهم مقایسه گردید که نتایج حاصل حاکی از مغایرت مقادیر مقاومت فشاری و همخوانی نزدیک مقادیر مدول الاستیسیته باهم بودند (جدول شماره ۱۱). با توجه به نبود وجود آیین‌نامه‌های مرتبط با بناهای تاریخی در ایران در این پژوهش برای تخمین مشخصات مکانیکی مصالح بنای مورد مطالعه از فرمول پیشنهادشده بوری استفاده شد. این فرمول حاصل همبستگی بین مقادیر ارزیابی کیفی (MQI) صورت‌گرفته روی یازده تیپ بنای تاریخی مختص کشور ایتالیا (ترکیبی از بناهای سنگی و آجری) و مقادیر پیشنهادی آیین‌نامه‌ای ایتالیا (۲۰۰۹IMIT) می‌باشد.
- با توجه به نتایج به‌دست‌آمده روش شاخص ارزیابی کیفی (MQI) روشی مناسب برای تعیین کیفیت رفتاری بناها در انواع بارگذاری‌هاست. لذا در صورت انجام تعداد آزمایش‌های بیشتر می‌توان با تشکیل همبستگی حاصل از مقادیر ارزیابی کیفی (MQI) روابطی منطبق با انواع تیپ‌های بنایی کشور ایران تنظیم کرد که بدون نیاز به انجام آزمایش‌های بیشتر می‌توان به‌صورت کیفی مشخصات مکانیکی را تخمین زد.

پی‌نوشت

1. Masonry Quality Index
2. Apparecchio murario aquilano

سپاس‌گزاری

- این مقاله از پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته استحکام‌بخشی بناهای تاریخی مصوب و دفاع‌شده در دانشگاه هنر اسلامی تبریز استخراج شده است. نویسندگان بر خود لازم می‌دانند مراتب تشکر صمیمانه‌شان را از مسئولان پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و هیئت داوران پایان‌نامه که ما را در انجام و ارتقای کیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام کنند.

References

1. Borri A, Corradi M, Castori G, De Maria A. A method for the analysis and classification of historic masonry. *Bulletin of Earthquake Engineering*. 2015;13(9):2647-65.
2. Pouraminian M, Hosseini M. Seismic safety evaluation of Tabriz historical citadel using finite element and simplified kinematic limit analyses. *Indian Journal of Science and Technology*. 2014;7(4):409.
3. Gajjar PN, Gabrielli E, Martin-Alarcon DC, Pereira JM, Lourenço PB, Colla C. An experimental and numerical contribution for understanding the in-situ shear behaviour of unreinforced masonry. *Journal of Building Engineering*. 2021;44:103389.
4. Latinović M. Seismic evaluation of existing buildings according to document FEMA 310. *САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ*. 2018;13(1).
5. Agency FEM. Rapid visual screening of buildings for potential seismic hazards: A handbook: Government Printing Office; 2017.
6. COVENIN. Edificaciones sismorresistentes, Norma COVENIN 1756-98. Comisión Venezolana de Normas Industriales, COVENIN, FONDONORMA, MINDUR y ...; 1998.
7. Arya AS. Earthquake resistant design of masonry buildings. *Advances in Indian Earthquake Engineering and Seismology*: Springer; 2018. p. 259-71.
8. Instructions for improving the vibrations of masonry buildings (code 376). Deputy for strategic supervision of technical system affairs 2013. [In persian]
[دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی (کد ۳۷۶). معاونت امور فنی دفتر امور فنی، تدوین معیارها، ۱۳۸۶].
9. Abdunur C, editor Stress and deformability in concrete and masonry. IABSE Symposium on Strengthening of Building Structures-Diagnostic and Therapy, Venice, Italy; 1983.
10. Noland J, Atkinson R, Schuller M. A review of the flat-jack method for nondestructive evaluation. *Proc Nondestructive evaluation of civil structures and materials*, Boulder, USA. 1990.
11. Standard A. C1196-91. In-situ compressive stress within solid unit masonry estimated using flatjack measurements. 1991.
12. Rilem T. RILEM recommendations for the testing and use of constructions materials. RC. 1994;6:218-20.
13. RILEM, LUM.D.2, In-situ stress tests on masonry based on the flat jack, .
14. RILEM, LUM.D.3, In-situ strength/elasticity tests on masonry based on the flat-jack.
15. Binda L, Tiraboschi C. Flat-Jack Test: A slightly destructive technique for the diagnosis of brick and stone masonry structures/Flachpressenprüfung: Eine zerstörungsarme Methode zur Untersuchung von Ziegel- und Natursteinmauerwerk. *Restoration of Buildings and Monuments*. 1999;5(5):449-72.
16. Gregorczyk P, Lourenço PB. A review on flat-jack testing. 2000.
17. Binda L, Saisi A, Tiraboschi C. Investigation procedures for the diagnosis of historic masonries. *Construction and Building materials*. 2000;14(4):199-233.
18. Corradi M, Borri A, Vignoli A. Experimental study on the determination of strength of masonry walls. *Construction and building materials*. 2003;17(5):325-37.
19. Fanale LG, Dante2 and Pietrucci, Antonio3. APPLICATION OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION TEST METHOD FOR ITALIAN MASONRY: MASONRY QUALITY INDEX (MQI) METHOD. 2017.
20. Rovero L, Alecci V, Mechelli J, Tonietti U, De Stefano M. Masonry walls with irregular texture of L'Aquila (Italy) seismic area: validation of a method for the evaluation of masonry quality. *Materials and Structures*. 2016;49(6):2297-314.
21. gholami s, akhouni F. Siesmic vulnerability assessment of selected historical houses of Qajar period of Tabriz city according to Italian Guidelines: tabriz islamic art university; 2022. [In persian]

[غلامی سمیه، آخوندی فرهاد. ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای خانه‌های تاریخی منتخب دوره قاجاریه شهر تبریز طبق دستور العمل‌های حفاظتی ایتالیا. دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ۱۴۰۰].



پرتال جامع علوم انسانی
شعبه پژوهش‌های انسانی و مطالعات فرهنگی